

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер – первый
заместитель генерального директора
ГУП «ГК Днестрэнерго»

 А.И. Гицман


« 5 » июня 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на трансформаторный ввод 110кВ


Приложение №1

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Данные о заказчике	Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5.
2	Общие требования	<i>Срок службы</i> – не менее 30 лет. <i>Гарантийный срок</i> – не менее 12 месяцев <i>Год выпуска</i> – новый. <i>Габаритно-установочные размеры</i> – согласно чертежа №1
3	Основные требования	<i>Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая)</i> – Любая <i>Тип внутренней изоляции</i> – RIP <i>Номинальное напряжение</i> – 110кВ <i>Наибольшее рабочее напряжение (не менее)</i> – 126кВ <i>Номинальная частота</i> – 50 Гц <i>Номинальный ток</i> – 800А <i>Максимальный ток</i> – 800А <i>Длина пути утечки (не менее)</i> – 3150мм <i>Ток термической стойкости (при t=2с)</i> – 20 кА <i>Ток электродинамической стойкости</i> – 50кА <i>Угол установки</i> – 0...60 град. <i>Диапазон температуры окружающей среды</i> – (- 40...+40)


Начальник СП

 С.В. Гладкий

Чертеж №1

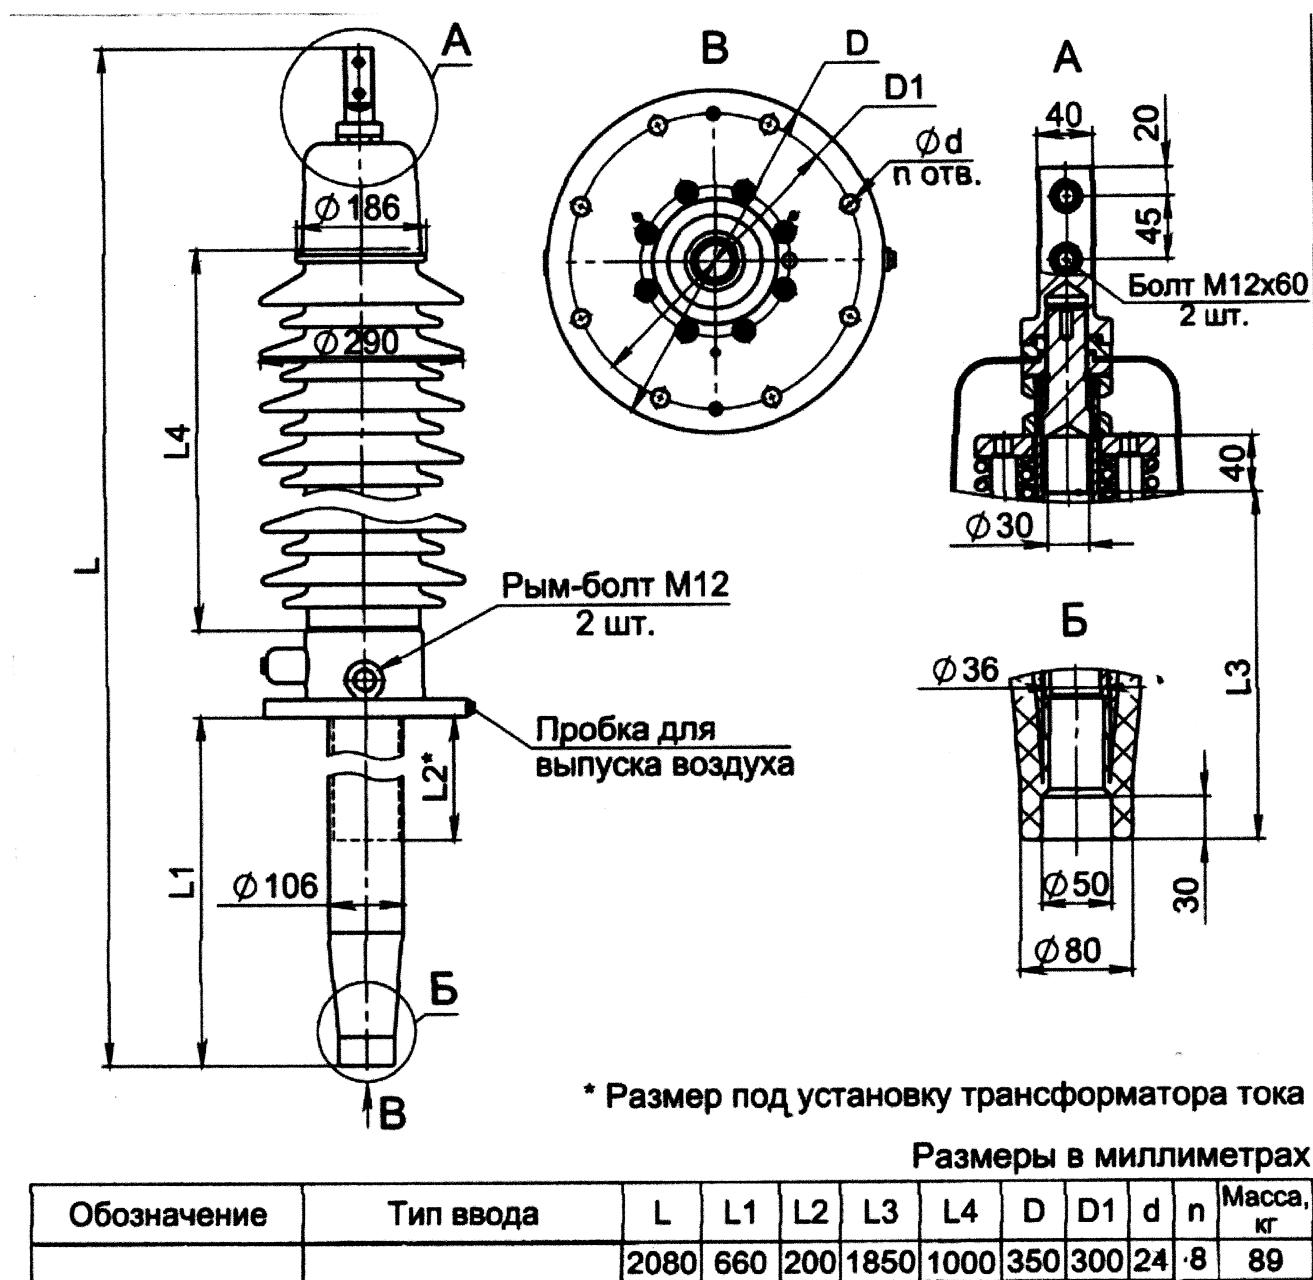

Начальник СП

 С.В. Гладкий

Приложение №2


№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Данные о заказчике	Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5.
2	Общие требования	<i>Срок службы</i> – не менее 30 лет. <i>Гарантийный срок</i> – не менее 12 месяцев <i>Год выпуска</i> – новый. <i>Габаритно-установочные размеры</i> – согласно чертежа №2
3	Основные требования	<i>Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая)</i> – Любая <i>Тип внутренней изоляции</i> – RIP <i>Номинальное напряжение</i> – 110кВ <i>Наибольшее рабочее напряжение (не менее)</i> – 126кВ <i>Номинальная частота</i> – 50 Гц <i>Номинальный ток</i> – 2000А <i>Максимальный ток</i> – 2000А <i>Длина пути утечки (не менее)</i> – 4195мм <i>Ток термической стойкости (при t=2с)</i> – 50 кА <i>Ток электродинамической стойкости</i> – 125кА <i>Угол установки</i> – 0...60 град. <i>Диапазон температуры окружающей среды</i> – (- 40...+40)

Начальник СП филиала



Р.Р. Харыш

Чертеж №2

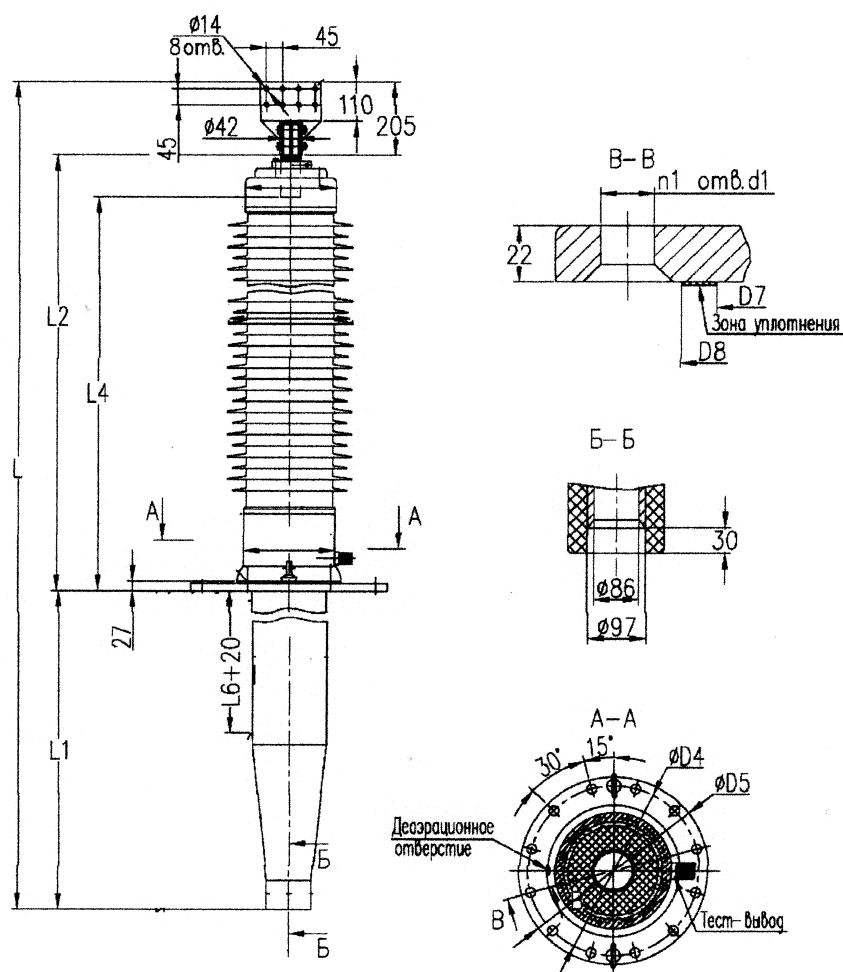

Каталожный номер	L	L1	L2	L4	L6	D4	D5	d1	n1	D7	D8
	2430	725	500	325	420	380	420	22	12	273	338

Начальник СП филиала

Р.Р. Харыш