

Министерул
дезволтэрий економиче
ал Републией Молдовенешть
Нистрене,
Ынтреприндеря унитарэ де стат



Министерство
экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики,
Государственное унитарное предприятие
«ГК Днестрэнерго»

Міністерство
економічного розвитку
Придністровської Молдавської Республіки,
Державне унітарне підприємство
«ГК Днестрэнерго»

MD-3300, ПИР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5, тел.: (533) 9-30-58, факс: (533) 9-65-72, e-mail: dnestrenergo@dnestrenergo.md

29.01.2021

№

CH-CH/95

Потенциальным поставщикам

На №

от

Запрос ценовой информации
на поставку продукции

Запрос ценовой информации на поставку следующей продукции

ГУП «ГК Днестрэнерго» планирует проведение закупки на поставку следующей продукции в 2021г. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просим предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам.

Объект закупки:

№ п/п	Наименование, качественные и технические характеристики материала (товара)	Ед. измерения	Кол-во
1	РПН (устройство регулирования напряжения под нагрузкой) силового трансформатора		
1.1.	Моторный привод в комплекте с валами и угловым редуктором, в качестве замены моторного привода типа ПДП-1 и аналога привода MZ-4.4.2 для силовых трансформаторов, (технические характеристики, присоединительные размеры и другие требования отражены в Приложении №1 к настоящему запросу цен).	Комплект	2

1.1. Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, приведен в табличной форме (Наименование, качественные и технические характеристики);

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Предмет контракта: поставка продукции согласно вышеприведенным данным.

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Условие о порядке и сроках оплаты товара:

- 50% суммы Спецификации Договора в течении 5 банковских дней с момента согласования и подписания настоящего контракта сторонами.
- 50% суммы Спецификации Договора в течении 5 банковских дней с момента уведомления Заказчика Поставщиком о готовности Товара к отправке.

2.4. Условие о порядке приемки заказчиком товаров, работ, услуг – приемка товара осуществляется на складе Заказчика, путем подписания приемо-сдаточных документов,

2.4.1. Сведения о сроках и месте поставки товаров: в течение 70 календарных дней от даты осуществления 50% предоплаты от общей суммы договора.

Базис поставки: – предпочтительно **CPT, CIP, DAP** –г.Тирасполь, Молдова, ПМР, ул. Украинская 5, склад ГУП „ГК Днестрэнерго“ согласно Инкотермс 2010.

Ставка НДС 0%.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Заказчику для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Заказчику вместе с товаром следующие документы на поставляемый товар:

- Товарно-транспортная накладная;
- Сертификат происхождения (Evro1, СТ-1);

4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком или приемочной комиссией (в случае если Заказчиком было принято решение о ее создании для приемки поставляемого товара) приемки поставляемого товара, в том числе на соответствие товара требованиям, установленным договором, включая требования в отношении количества, качества и комплектности, и другим условиям контракта, а также порядок и сроки оформления результатов приемки и отчетных документов, подтверждающих приемку товара, или мотивированного отказа в их приемке - *не предусмотрено*;

5. Порядок возмещения Поставщиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

6. Права и обязанности Поставщика, включающие:

6.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.

6.2. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

6.3. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.

6.4. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

7. Срок действия контракта – до 31.12.2021г.

7.1 Срок поставки в течение 70 (семьдесят) календарных дней с момента осуществления 50% предоплаты от общей суммы договора.

8. Ценовую информацию необходимо предоставить до 17-00 часов 03.02.2021г.;

на электронный адрес: dnestrenergo@dnestrenergo.md, факс +373 (533) 96572.

9. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

10. Планируемый период проведения закупки -2021г.

11. Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:

- Ссылку на данный запрос;
- Реквизиты вашего документа (дата и №);
- Цену товара за единицу;
- Общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;
- Срок действия цены;
- Срок поставки (в календарных днях с момента вступления в силу контракта).

По всем, возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: +373(533)65256, контактное лицо Страцинский Валерий Анатольевич.

Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,
Заместитель генерального директор по МТС

Яковишин Д.М.

**Номенклатура и технические характеристики
двух комплектов РПН (устройство регулирования напряжения под нагрузкой)
силового трансформатора.**

Назначение:

РПН (устройство регулирования напряжения под нагрузкой) силового трансформатора применяется для поддержания нормального уровня напряжения у потребителей электроэнергии.

Большинство силовых трансформаторов оборудовано некоторыми приспособлениями для настройки коэффициента трансформации путём добавления или отключения числа витков.

Настройка может производиться с помощью переключателя числа витков трансформатора под нагрузкой либо путём выбора положения болтового соединения при обесточенном и заземлённом трансформаторе.

Предметом запроса коммерческих предложений является - Моторный привод в комплекте с валами и угловым редуктором, в качестве замены моторного привода типа ПДП-1 и аналога привода MZ-4.4.2 для силовых трансформаторов.

Состав, основные параметры и характеристики комплектов:**Опросный лист для замены моторного привода**

Данные заказчика				
Заказчик: <u>ГУП "ГК Днестрэнерго"</u>		Контактное лицо: <u>Гладкий Сергей Васильевич</u>		
Тел.: <u>+(373) 777 86 725</u>		E-Mail: <u>glseva@mail.ru</u>		
Данные трансформатора				
Производитель: <u>ЗТЗ</u>		Серийный номер: <u>134</u>		
Год выпуска: <u>1978</u>		Трансформаторная подстанция: <u>Слободзея 110/35/10 1Т</u>		
Мощность: <u>25 МВА</u>		Номинальное напряжение: <u>110кВ</u>		Номинальный ток: <u>125,5А</u>
Данные устройства РПН				
Производитель: _____		Серийный номер: _____		
Тип: _____		Обозначение положений: _____		
Данные моторного привода				
Производитель: <u>Болгария</u>		Серийный номер: _____		
Тип: <u>MZ-3</u>		Год выпуска: <u>1978</u>		
Показания счетчика: _____		Номер схемы соединений: _____		
Цепи тока	Вольт	Перем./пост. ток	Гц	Отдельное питание
Цель электродвигателя	380	АС	50	Да ☐ Нет ☒
Цель управления	230	АС	50	Да ☐ Нет ☒
Цель обогрева	230	АС	50	Да ☐ Нет ☒
Мощность электродвигателя: , [кВатт] Дверные шарниры: справа ☐ слева ☒				
Монтаж в нише: Да ☐ Нет ☒ Продолжение на следующей странице				

Информацию, содержащуюся в данном документе, запрещается копировать или передавать третьим лицам без письменного разрешения правообладателя. Нарушение этого запрета может повлечь обращение в суд с требованием компенсации. Все права в области патентования и регистрации промышленных образцов и товарных знаков защищены.

Данные моторного привода – Продолжение

Резьбовые соединения для кабельных вводов: _____ x M20 / 2 x M25 / _____ x M32
2 x M40 / _____ x M50

Сигнализация положения

Обозначение положений: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Промежуточные положения: _____, _____, _____ перемычки: Да ☐ Нет ☒

Группа замыкающих контактов	с прерыванием ☒	До 0,5 А	<u>2</u> шт.
Группа замыкающих контактов	без прерывания ☒	До 0,5 А	<u>2</u> шт.
Группа замыкающих контактов	без прерывания ☒	от 0,5 до 10 А	<u>2</u> шт.
Кодирование	<u>V</u> x BCD <u>—</u> x десятичный <u>—</u> x двоичн.		<u>1</u> шт.
Омические контакты	<u>—</u> Ом / Ступень ☐	<u>—</u> Ом, всего	<u>—</u> шт.
Прочее			<u>—</u> шт.

Данные валов

- При переключении от ступени _____ к ступени _____ вертикальный приводной вал вращается, как показано на рис. 1.
- При переключении от ступени _____ к ступени _____ горизонтальный приводной вал вращается, как показано на рис. 1.

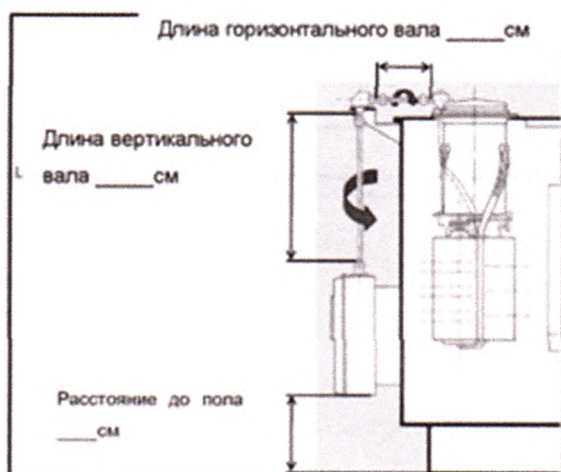


Рис 1: Вариант исполнения 1



Рис 2: Вариант исполнения 2


- Вариант исполнения: Рис 1 ☒ Рис 2 ☐


Данные валов, продолжение


4. Оборотов вертикального вала на ступень: _____ 33
5. Оборотов горизонтального вала на ступень: _____ 33
6. Оборотов рукоятки из 1 во 2: _____ и сразу после этого
из 2 в 1: _____
7. Время работы на ступень при электрическом переключении: 4.5[сек.]
8. По возможности, пожалуйста, приложите схему старого моторного привода!
9. Приветствуется стандартная электрическая схема в исполнении: _____
10. Требуется навесная консоль: Да ☐ Нет ☒
11. Требуются приборы индикации: Да ☐ Нет ☒
Если да, то какого размера: 144 x 144 ☐ 96 x 96 ☐ цифровая индикация ☐
12. По возможности, предоставьте, пожалуйста, фотографии со следующими видами:
- общий вид трансформатора с видом на моторный привод и расположение валов (вертикальных и горизонтальных)
 - плита основания с кабельными вводами
 - пространства вокруг моторного привода (спереди, сзади, снизу, слева и справа)
13. По возможности приложите эскизы с размерами:
- При нестандартном расположении/движении валов
 - пространства вокруг моторного привода (спереди, сзади, снизу, слева и справа)


Прочее: Привод устанавливается взамен привода MZ-3.


В качестве автоматики РПН используется TAPCON 230 Expert

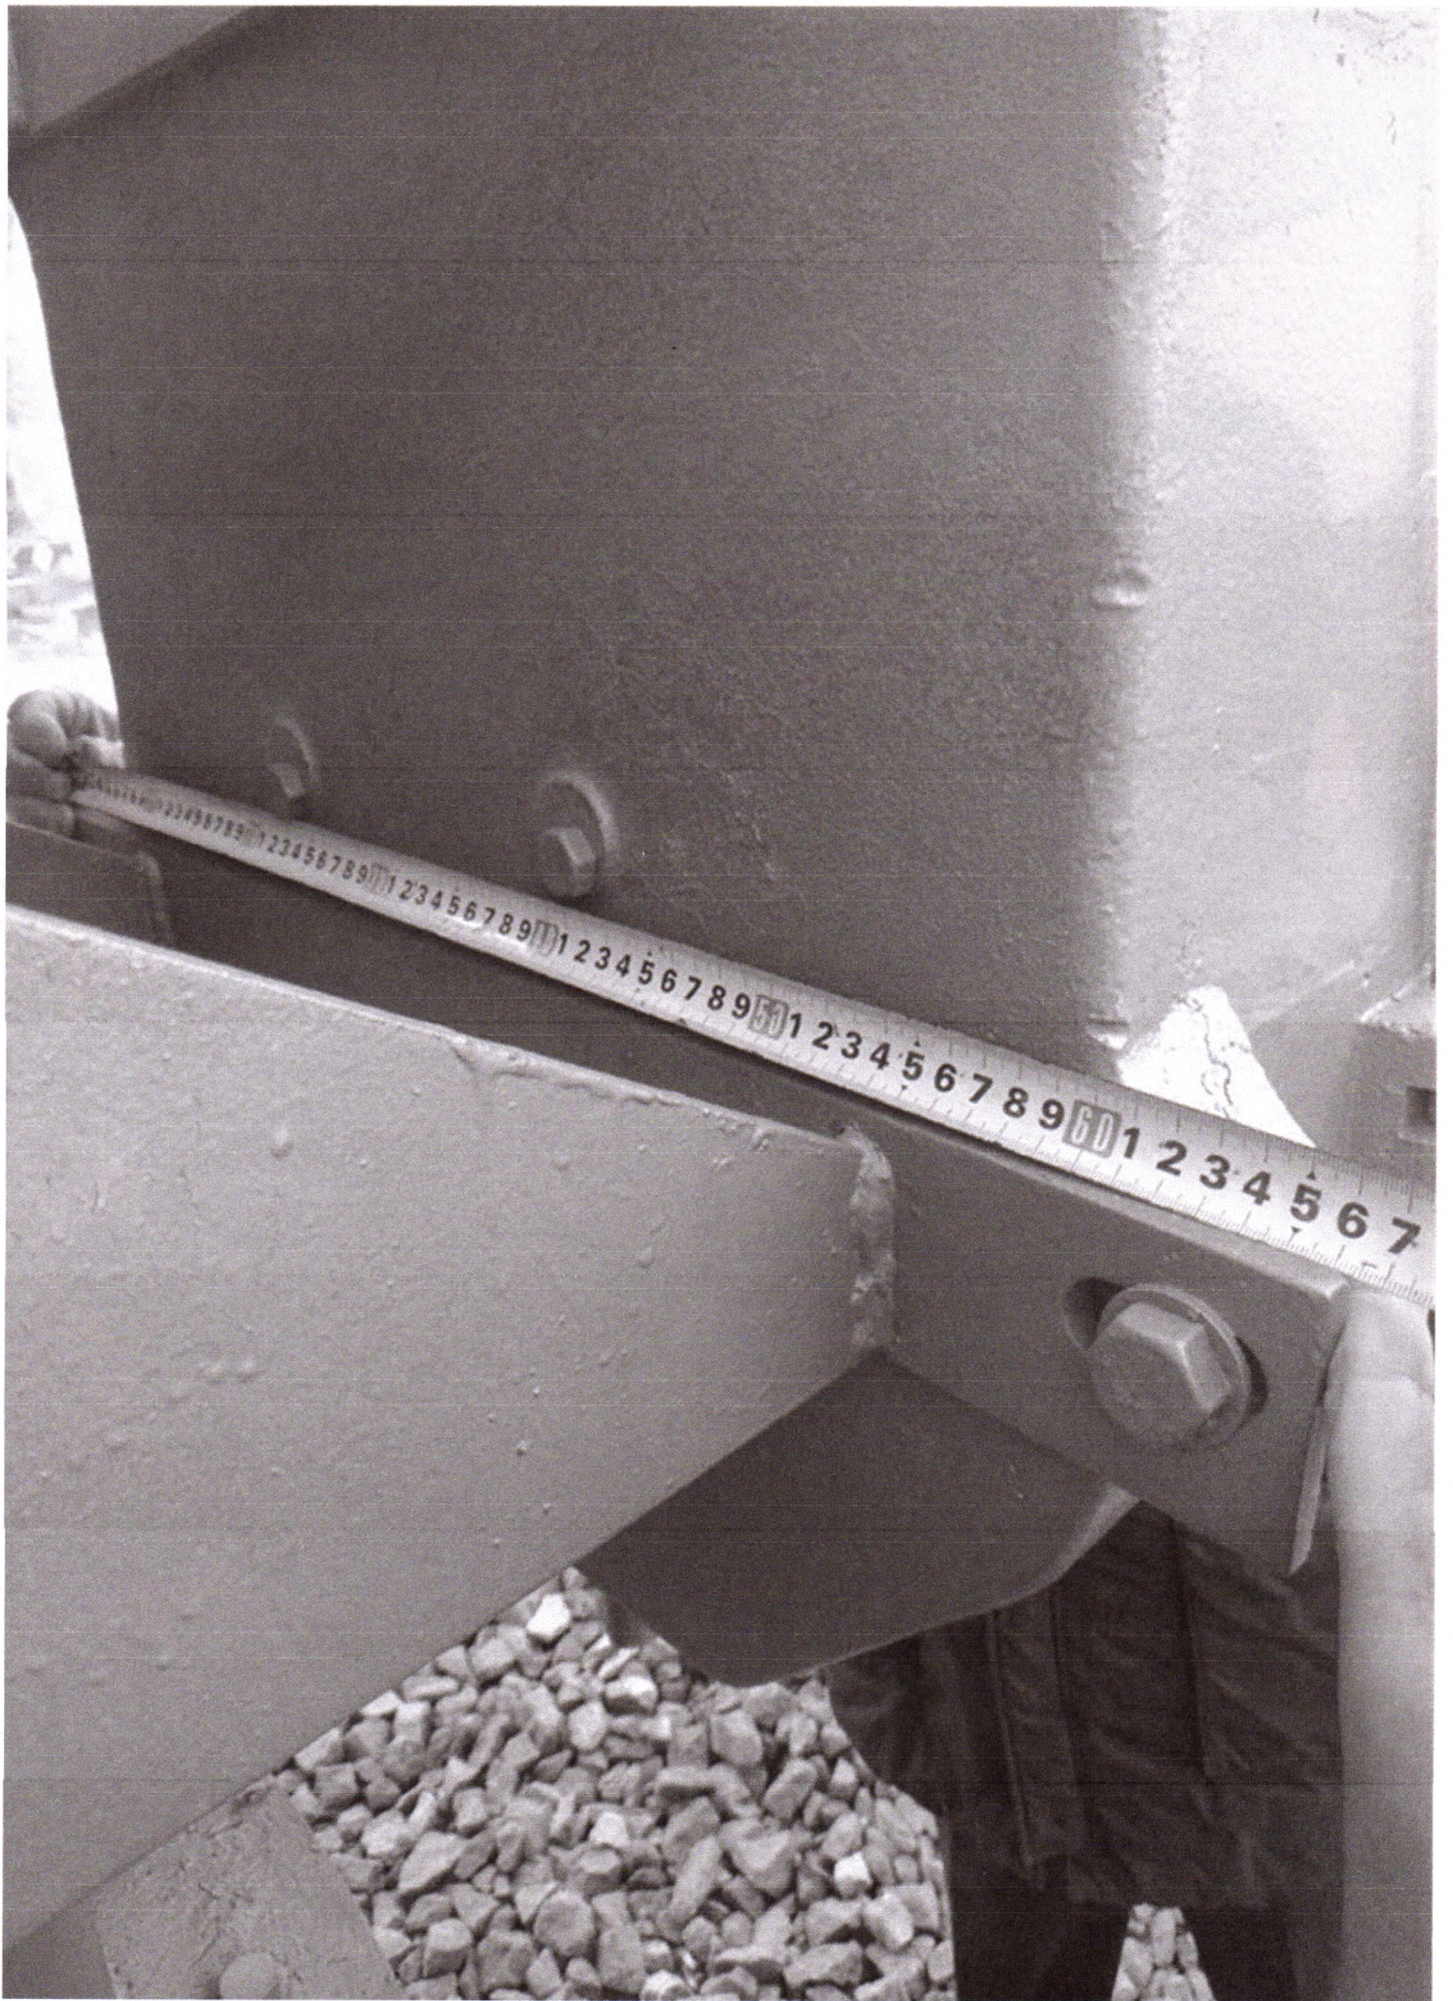


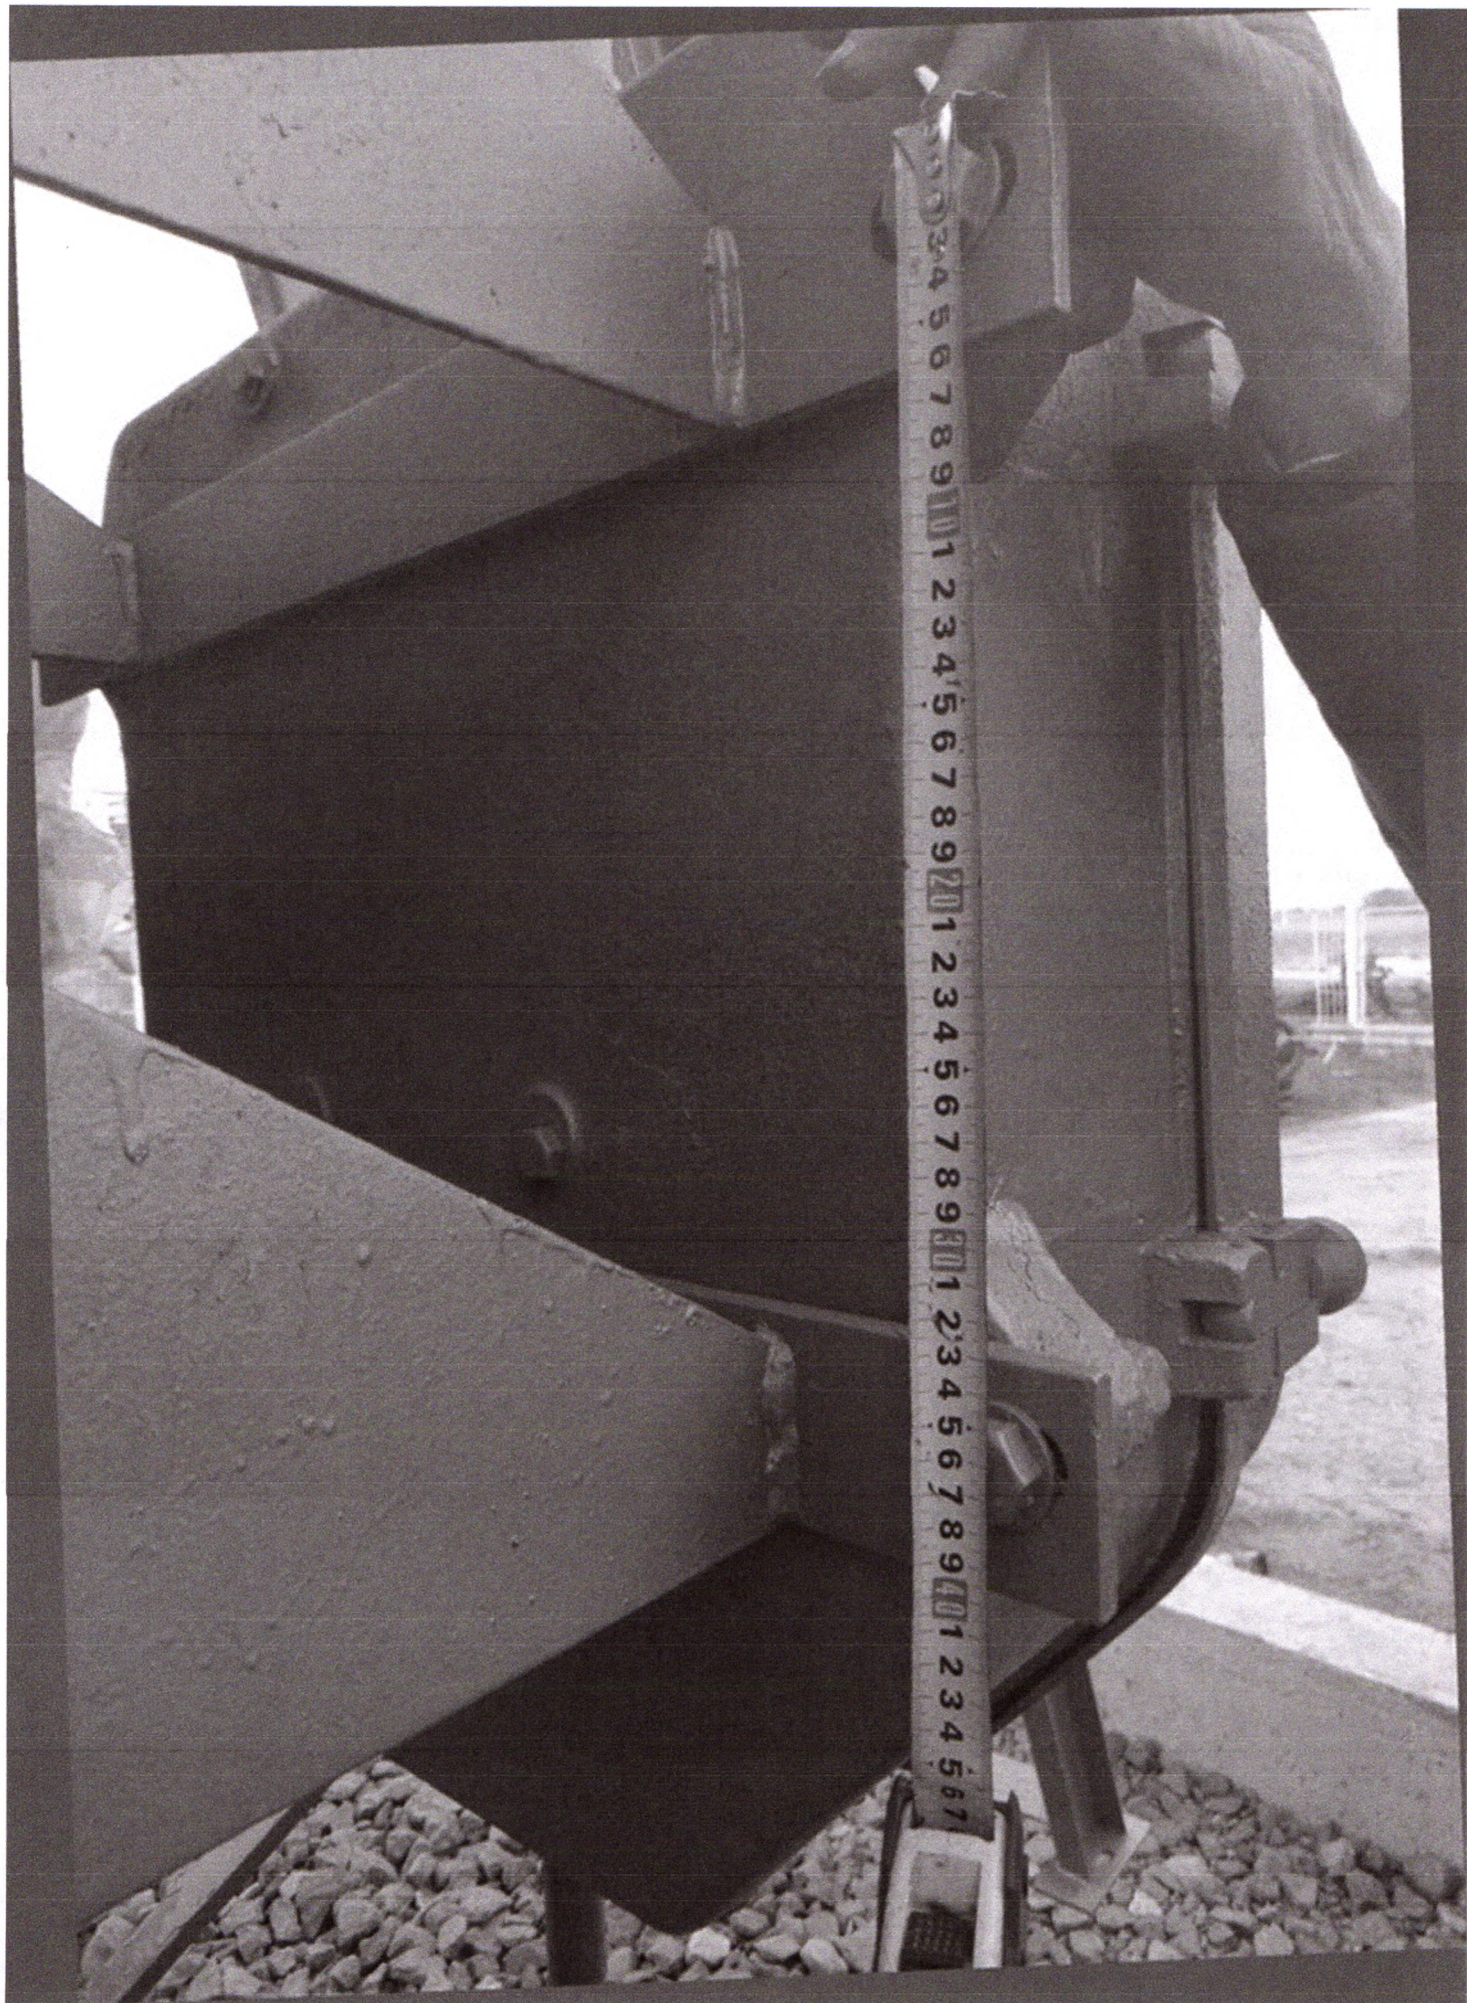

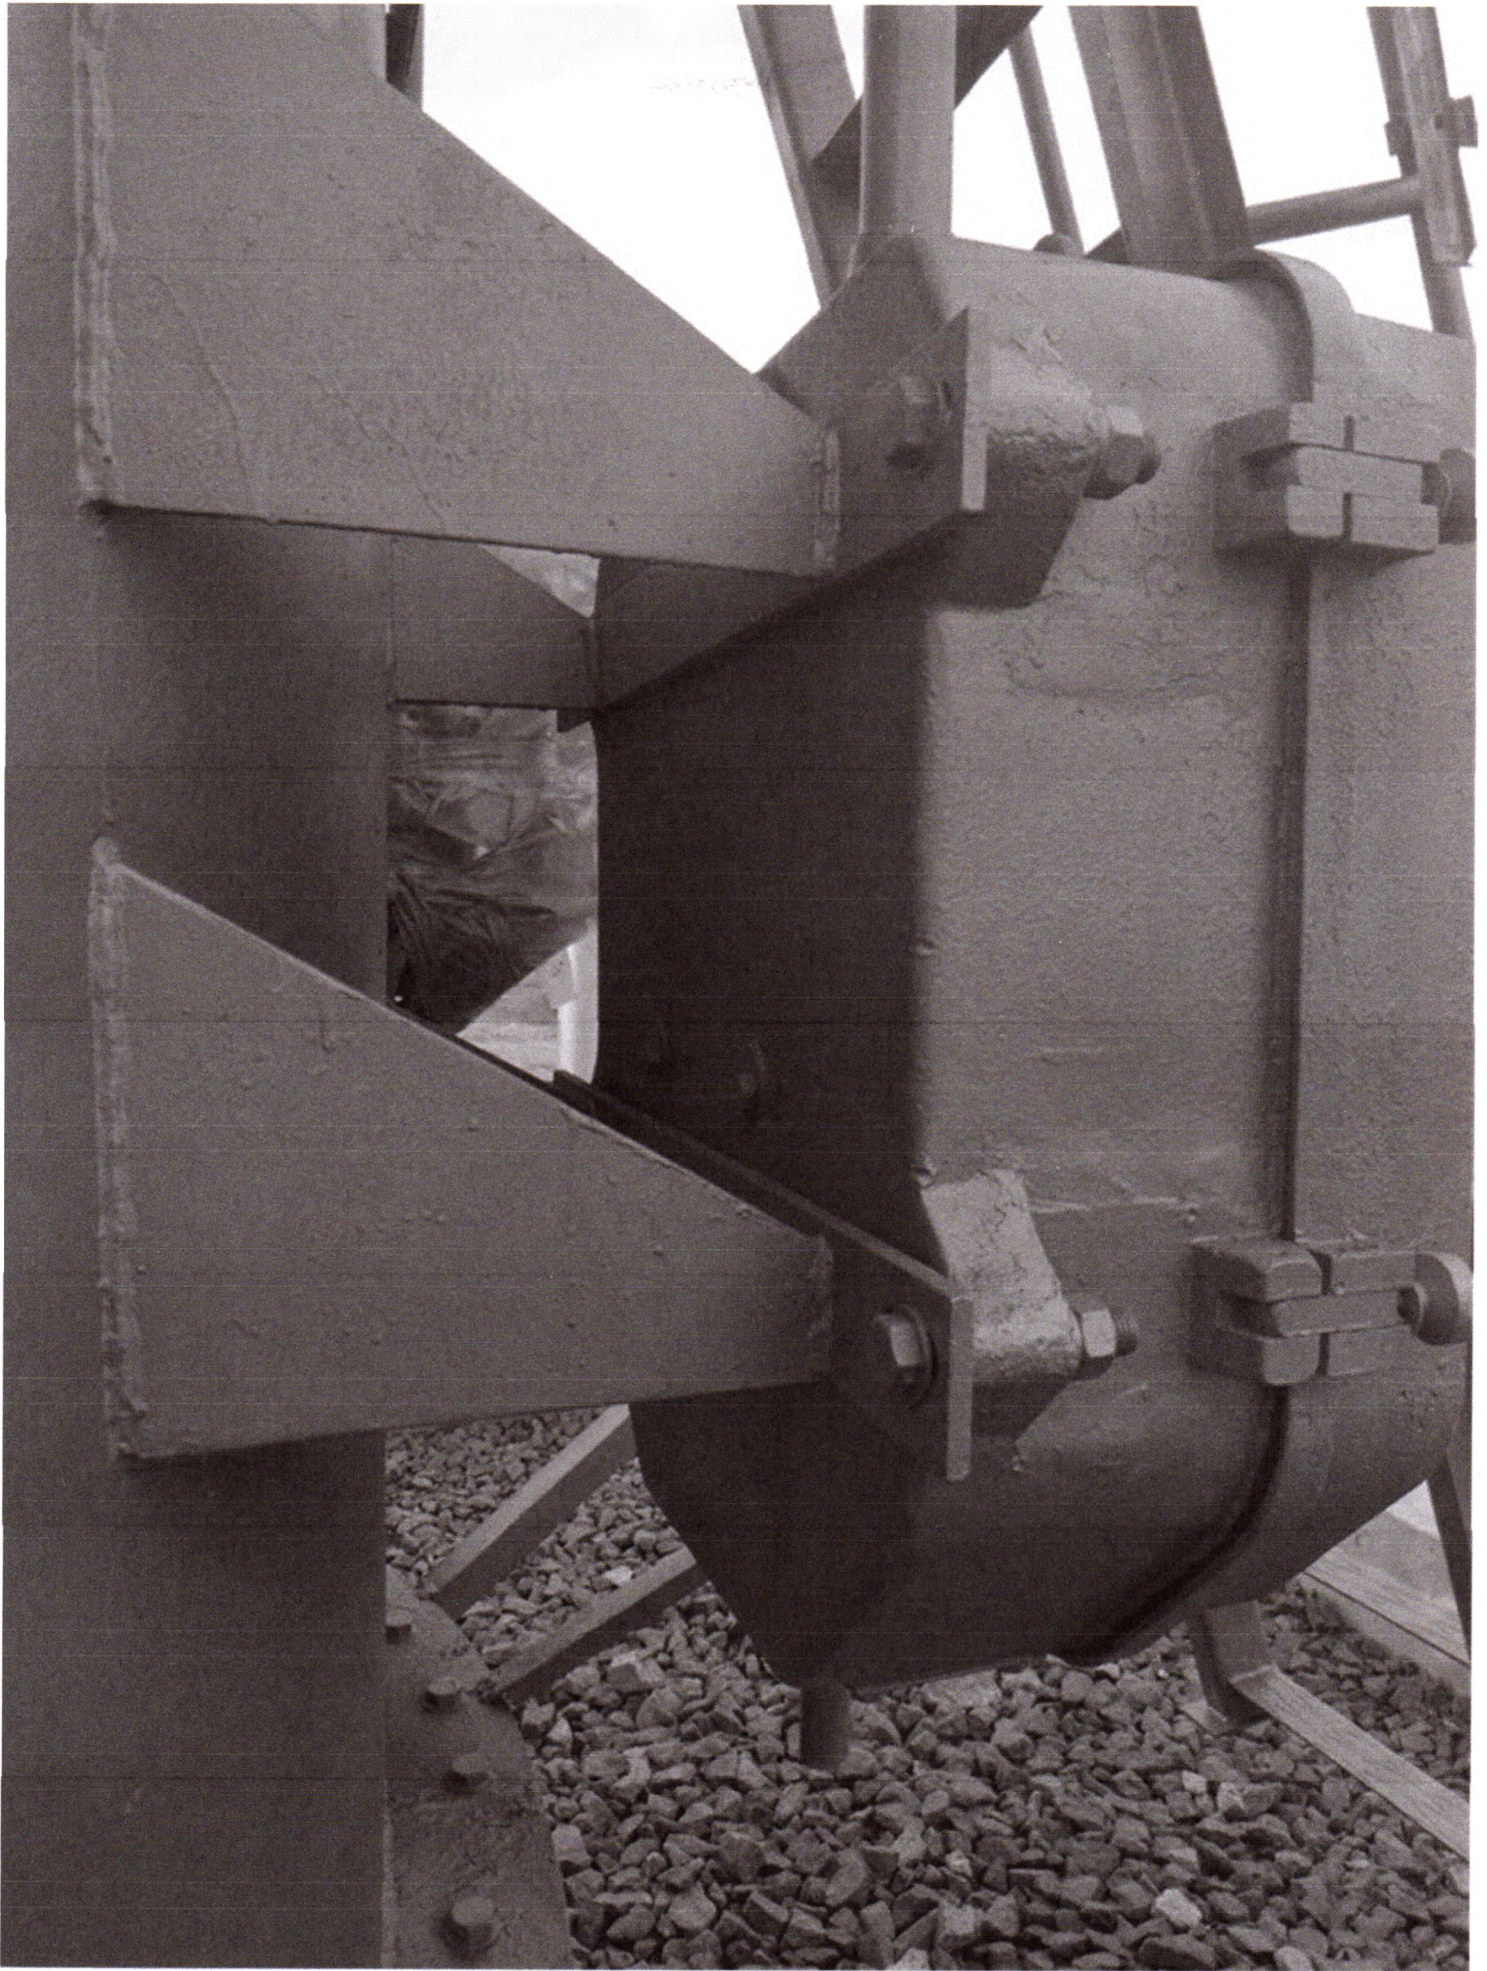

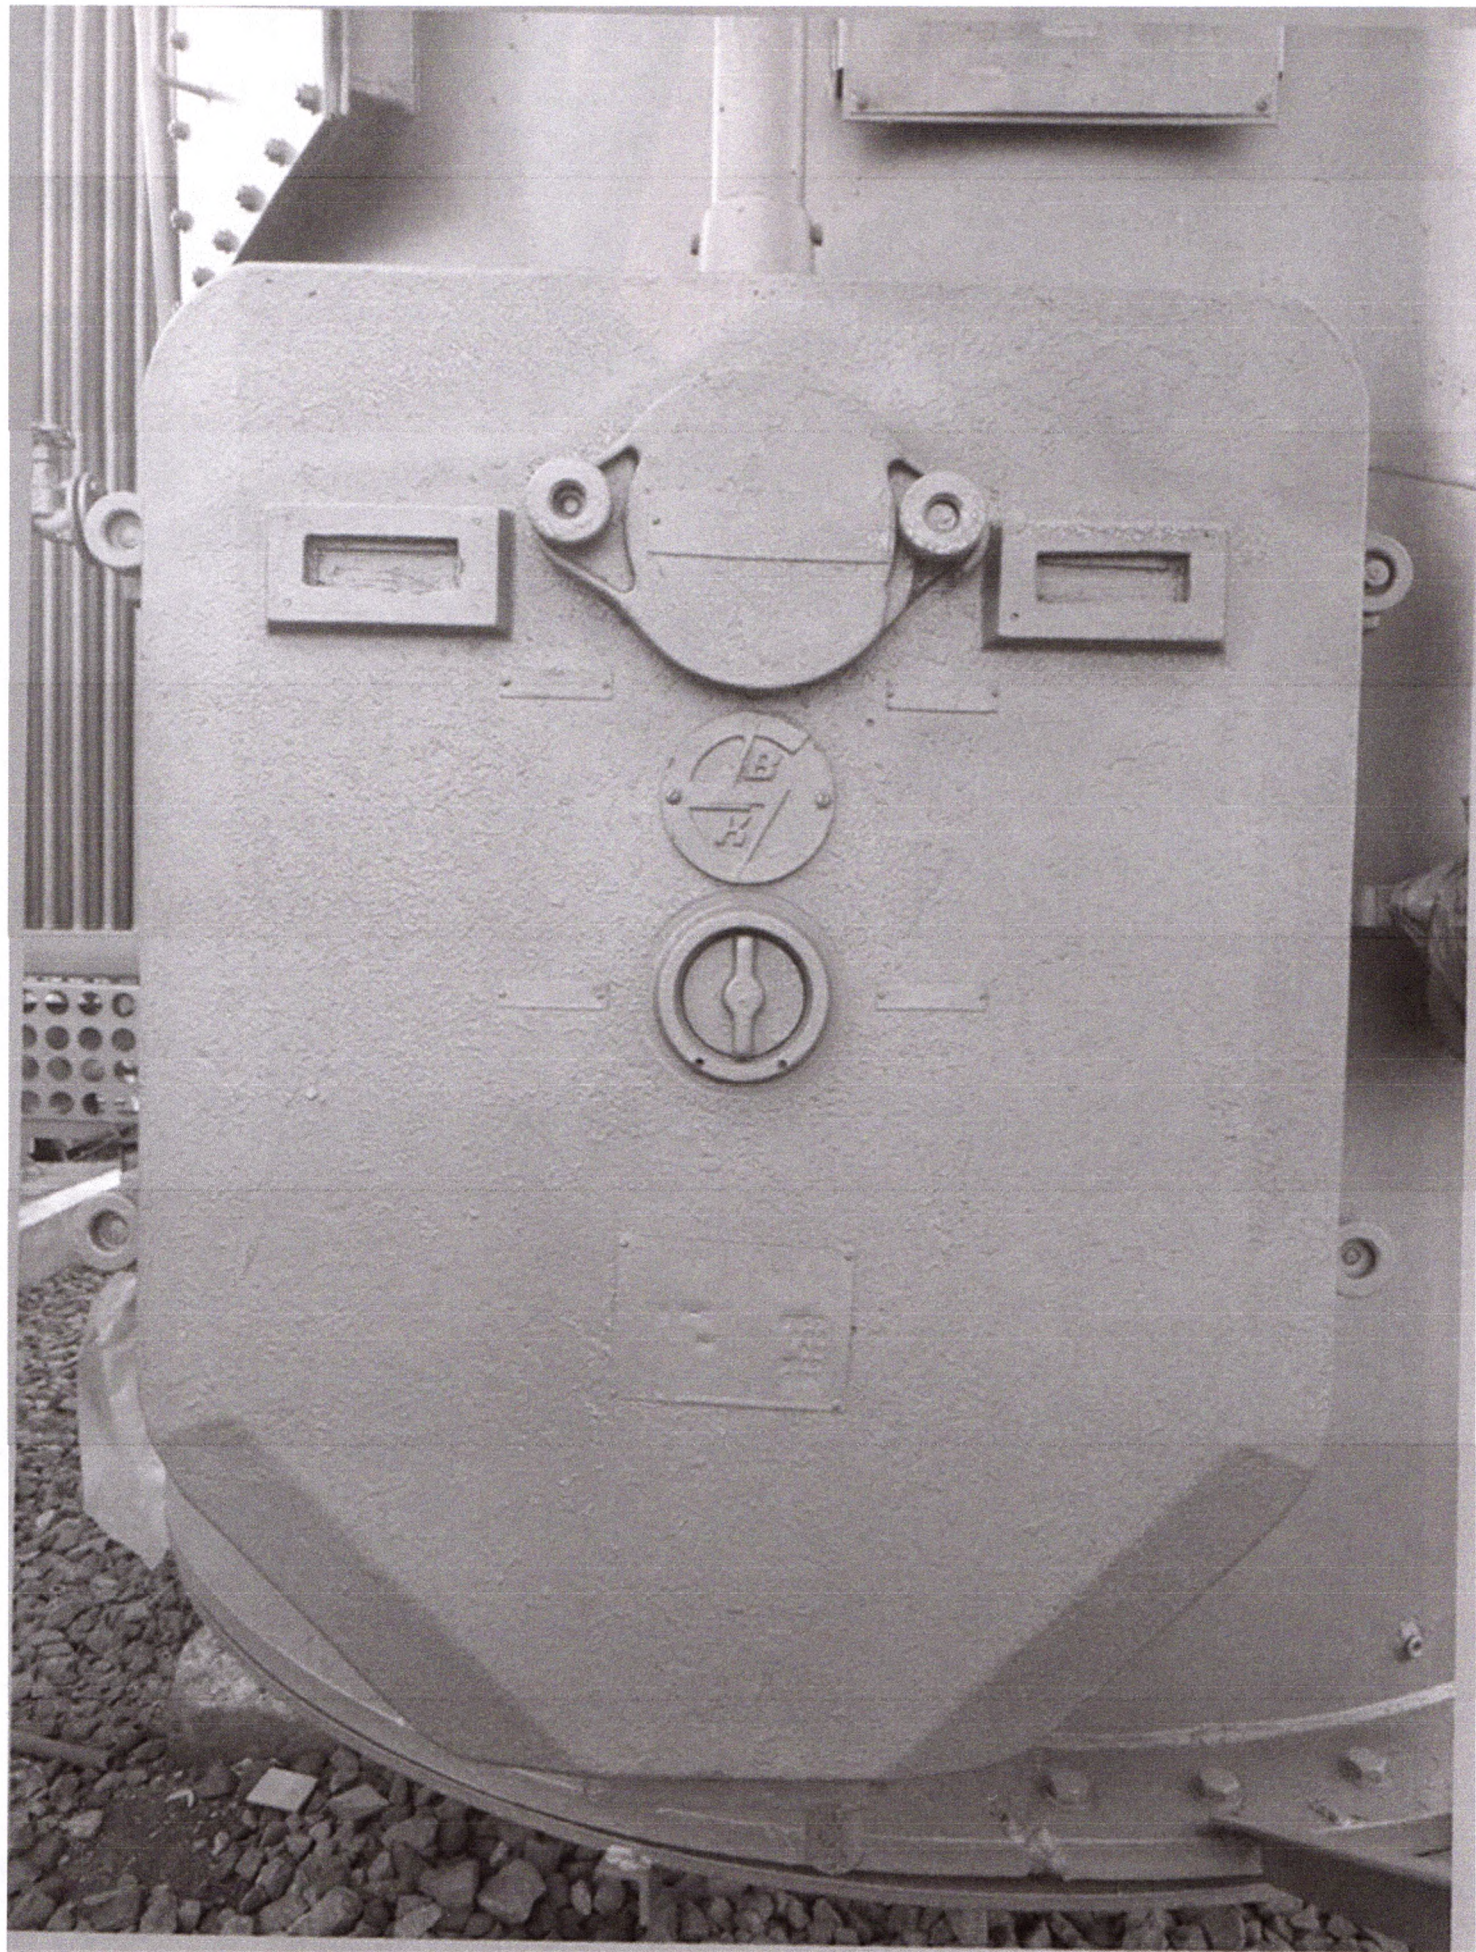

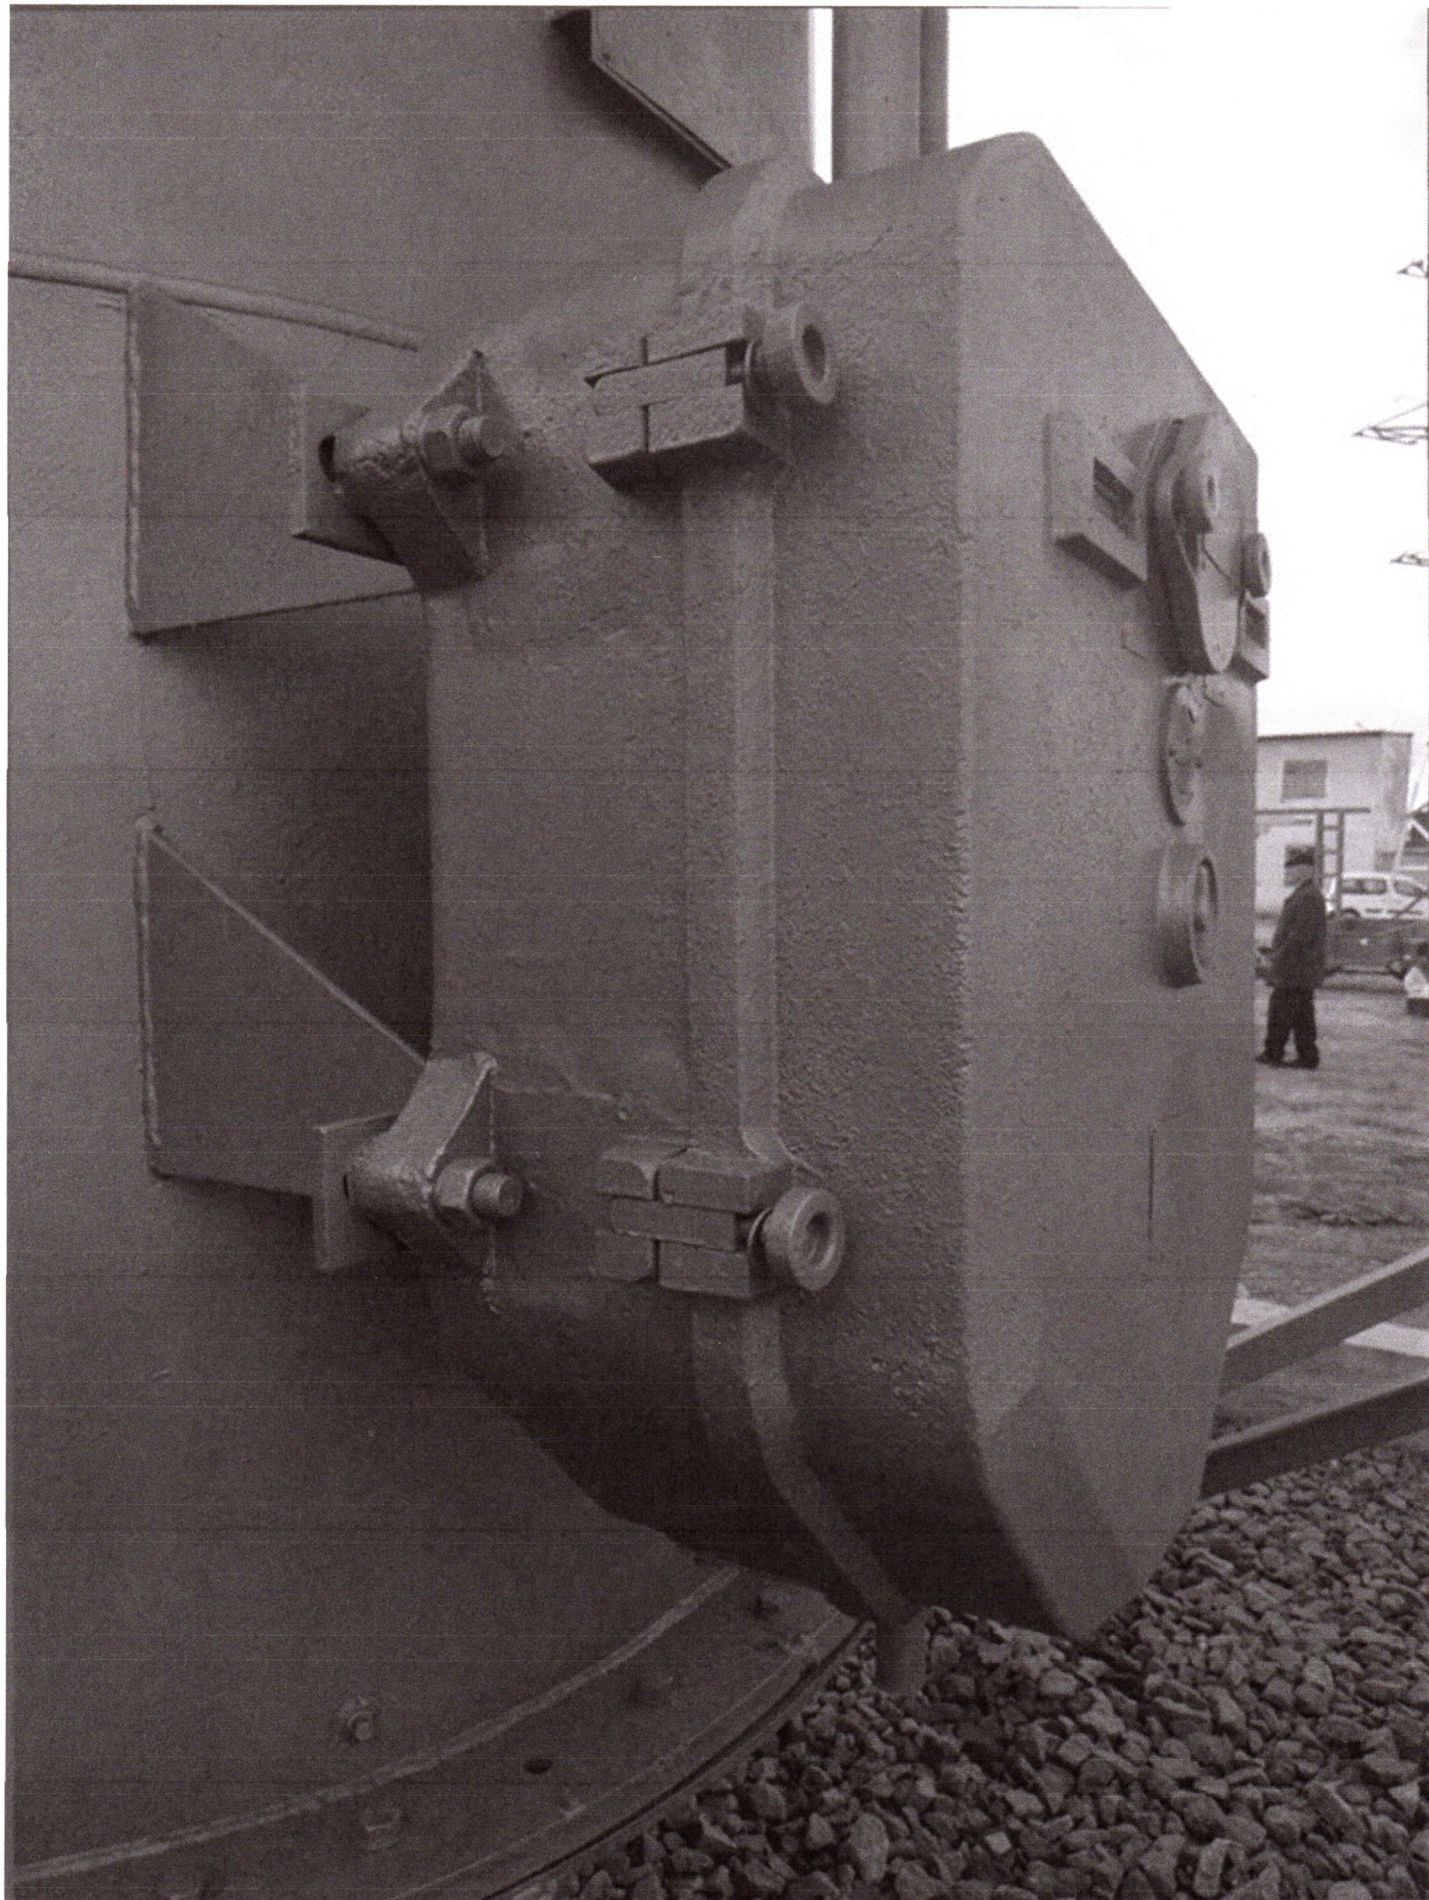

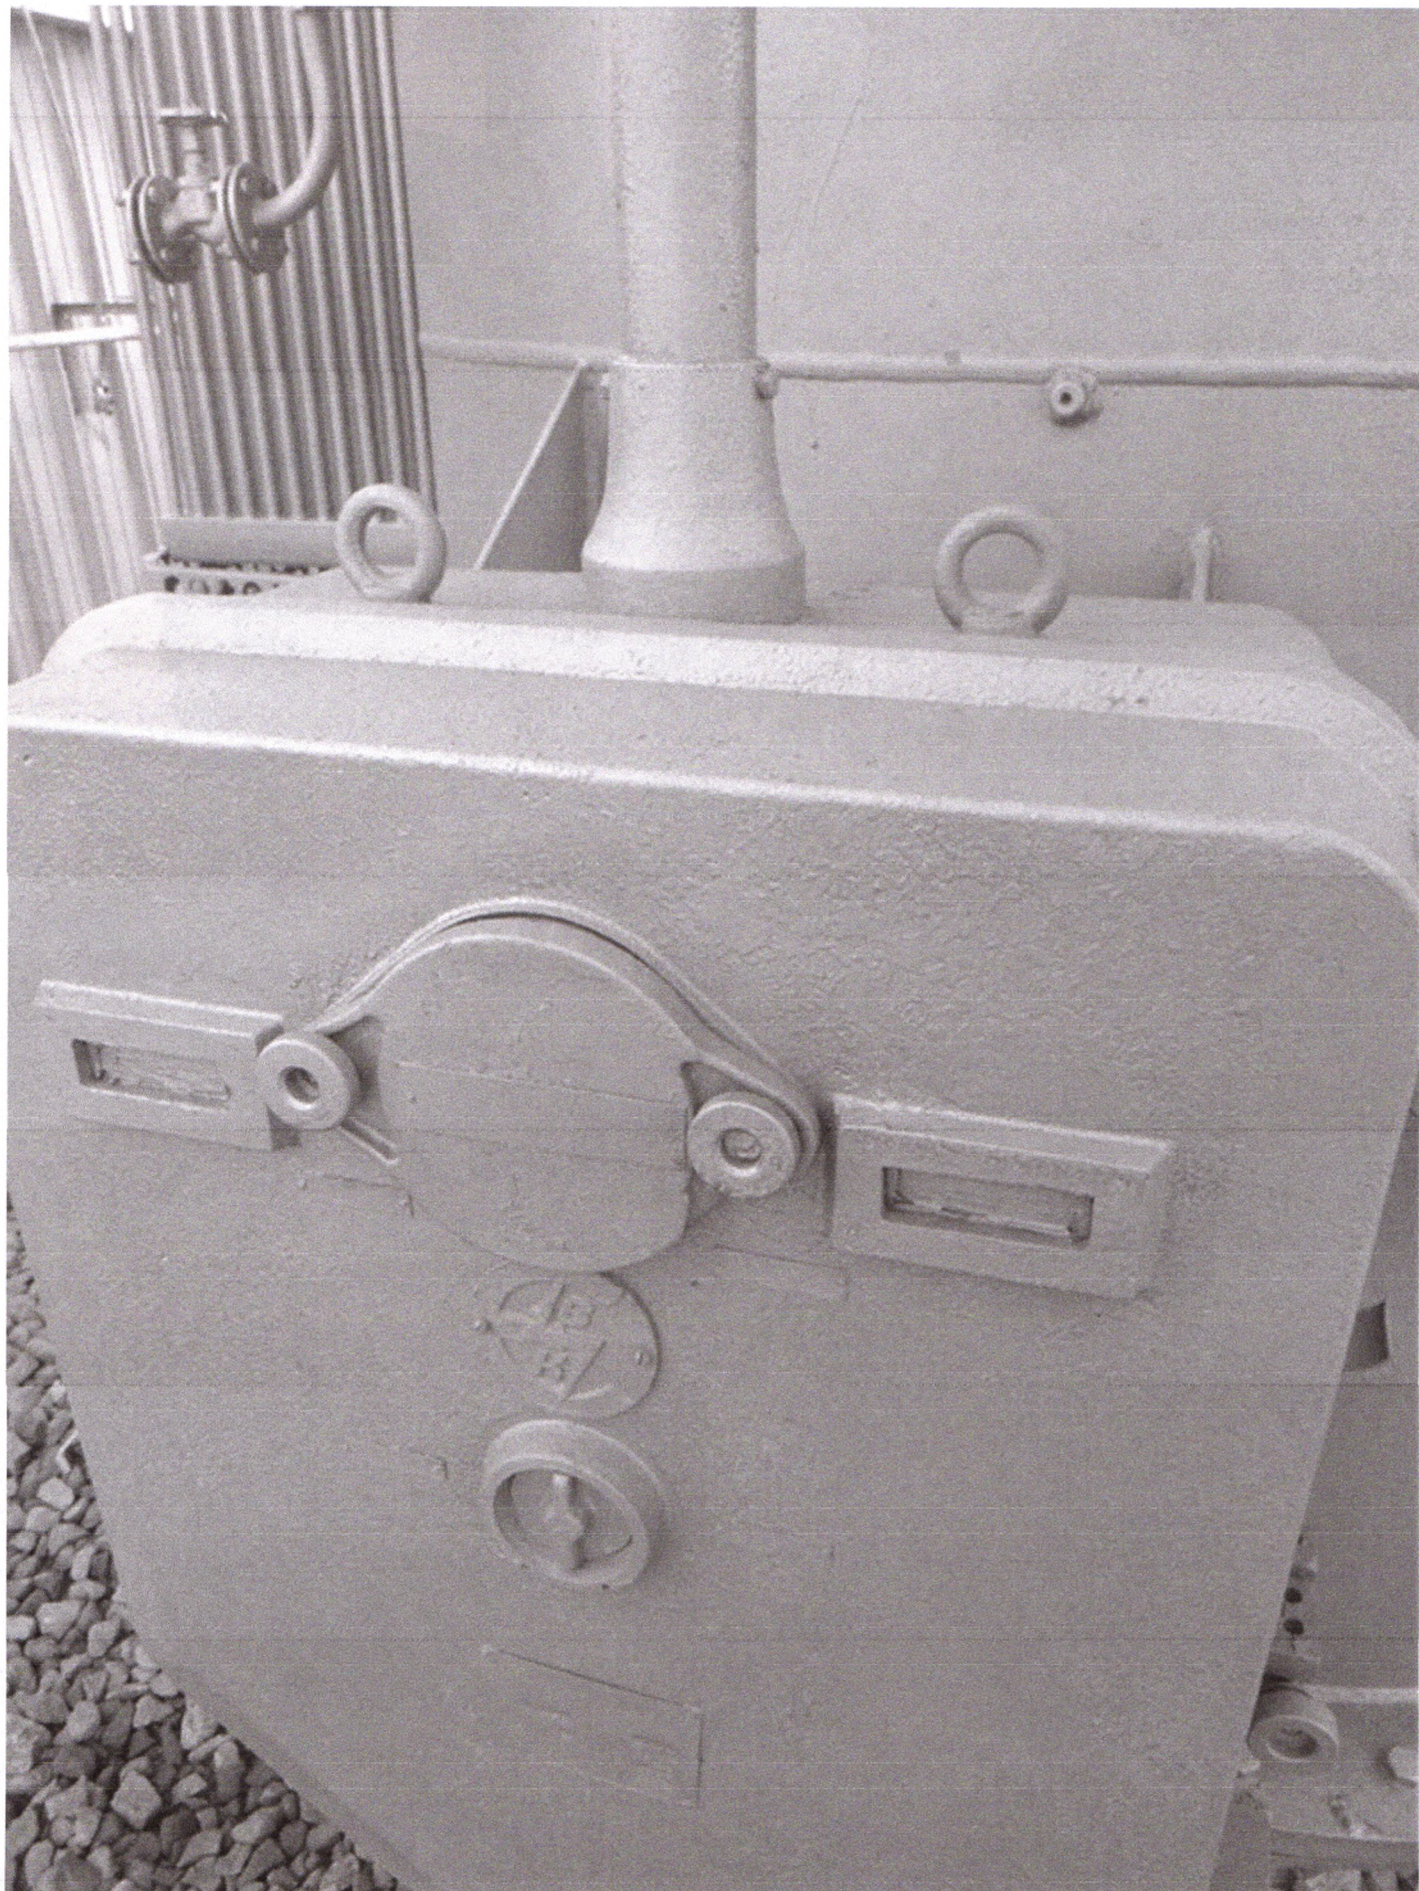

Опросный лист для замены моторного привода

Данные заказчика

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" Контактное лицо: Гладкий Сергей Васильевич
Тел.: +(373) 777 86 725 E-Mail: glseva@mail.ru

Данные трансформатора

Производитель: ЗТЗ Серийный номер: 134
Год выпуска: 1964 Трансформаторная подстанция: Слободзея 110/35/10 2Т
Мощность: 15 МВА Номинальное напряжение: 110кВ Номинальный ток: 72,3А

Данные устройства РПН

Производитель: _____ Серийный номер: _____
Тип: _____ Обозначение положений: _____

Данные моторного привода

Производитель: ЗТЗ Серийный номер: _____
Тип: ПДП-1 Год выпуска: 1964
Показания счетчика: _____ Номер схемы соединений: _____

Цепи тока	Вольт	Перем./пост. ток	Гц	Отдельное питание
Цепь электродвигателя	380	АС	50	Да ☐ Нет ☒
Цепь управления	230	АС	50	Да ☐ Нет ☒
Цепь обогрева	230	АС	50	Да ☐ Нет ☒

Мощность электродвигателя: [кВатт] Дверные шарниры: справа ☐ слева ☒

Монтаж в нише: Да ☐ Нет ☒

Продолжение на следующей странице

Информацию, содержащуюся в данном документе, запрещается копировать или передавать третьим лицам без письменного разрешения правообладателя. Нарушение этого запрета может повлечь обращение в суд с требованием компенсации. Все права в области патентования и регистрации промышленных образцов и товарных знаков защищены.

Данные моторного привода – Продолжение

Резьбовые соединения для кабельных вводов: _____ x M20 / 2 x M25 / _____ x M32
2 x M40 / _____ x M50

Сигнализация положения

Обозначение положений: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Промежуточные положения: _____, _____, _____ переключки: Да ☐ Нет ☒

Группа замыкающих контактов	с прерыванием ☒	До 0,5 А	<u>2</u> шт.
Группа замыкающих контактов	без прерывания ☒	До 0,5 А	<u>2</u> шт.
Группа замыкающих контактов	без прерывания ☒	от 0,5 до 10 А	<u>2</u> шт.
Кодирование	<u>V</u> x BCD <u>—</u> x десятичный <u>—</u> x двоичн.		<u>1</u> шт.
Омические контакты	<u>—</u> Ом / Ступень ☐	<u>—</u> Ом, всего	<u>—</u> шт.
Прочее			<u>—</u> шт.

Данные валов

- При переключении от ступени 1 к ступени 2 вертикальный приводной вал вращается, как показано на рис. 1.
- При переключении от ступени _____ к ступени _____ горизонтальный приводной вал вращается, как показано на рис. 1.

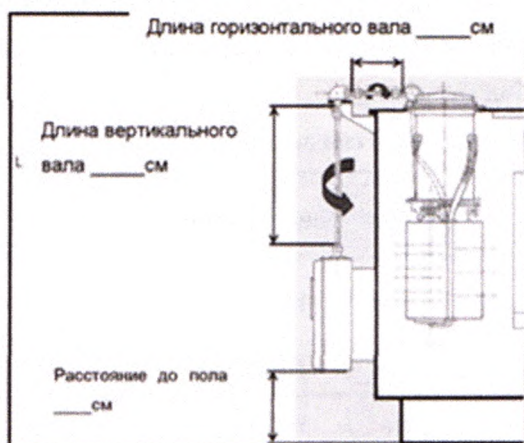


Рис 1: Вариант исполнения 1



Рис 2: Вариант исполнения 2

- Вариант исполнения: Рис 1 ☐ Рис 2 ☐

Данные валов, продолжение

4. Оборотов вертикального вала на ступень: 1

5. Оборотов горизонтального вала на ступень: ---

6. Оборотов рукоятки из 1 во 2: 4 и сразу после этого
из 2 в 1: 4

7. Время работы на ступень при электрическом переключении: 3 [сек.]

8. По возможности, пожалуйста, приложите схему старого моторного привода!

9. Приветствуется стандартная электрическая схема в исполнении: ---

10. Требуется навесная консоль: Да ☐ Нет ☒

11. Требуются приборы индикации: Да ☐ Нет ☒
Если да, то какого размера: 144 x 144 ☐ 96 x 96 ☐ цифровая индикация ☐



12. По возможности, предоставьте, пожалуйста, фотографии со следующими видами:


- общий вид трансформатора с видом на моторный привод и расположение валов (вертикальных и горизонтальных)
- плита основания с кабельными вводами
- пространства вокруг моторного привода (спереди, сзади, снизу, слева и справа)

13. По возможности приложите эскизы с размерами:


- При нестандартном расположении/движении валов
- пространства вокруг моторного привода (спереди, сзади, снизу, слева и справа)

Прочее: Привод устанавливается взамен привода ПДП-1, привод оборудовать фланцем, согласно
чертежа (прилагается). В качестве автоматики РПН используется TAPCON 230 Expert

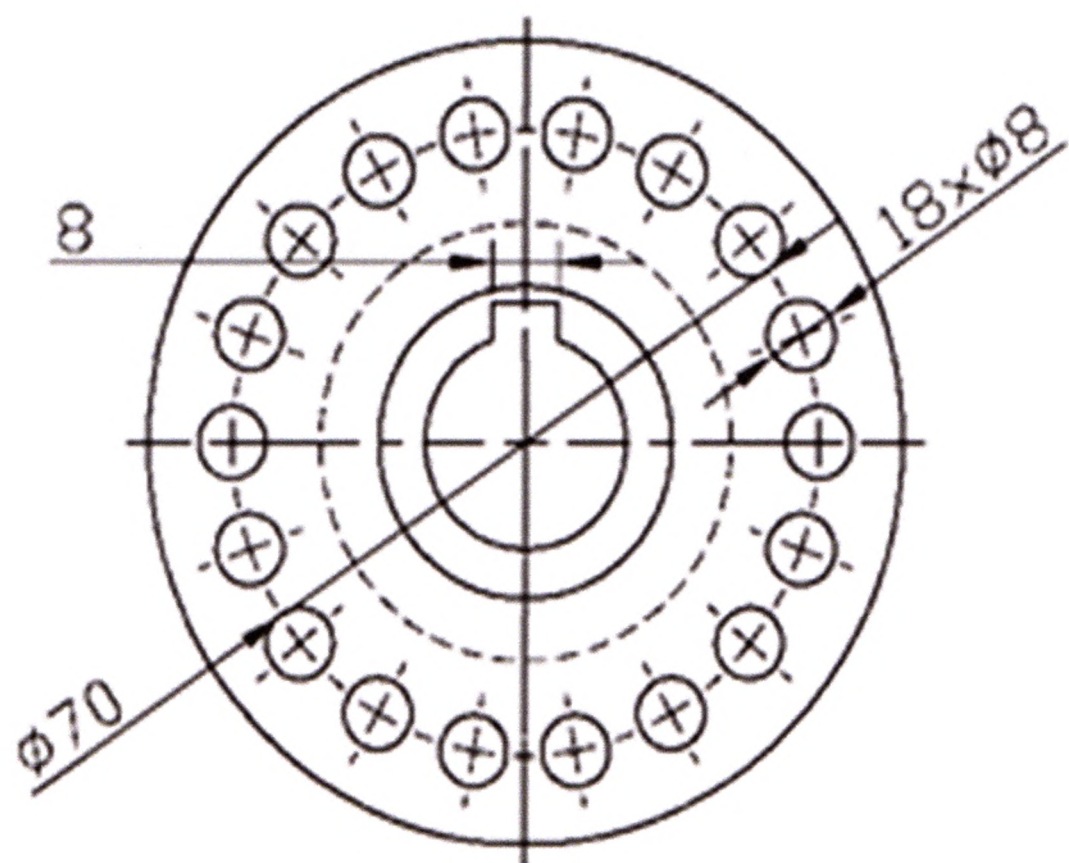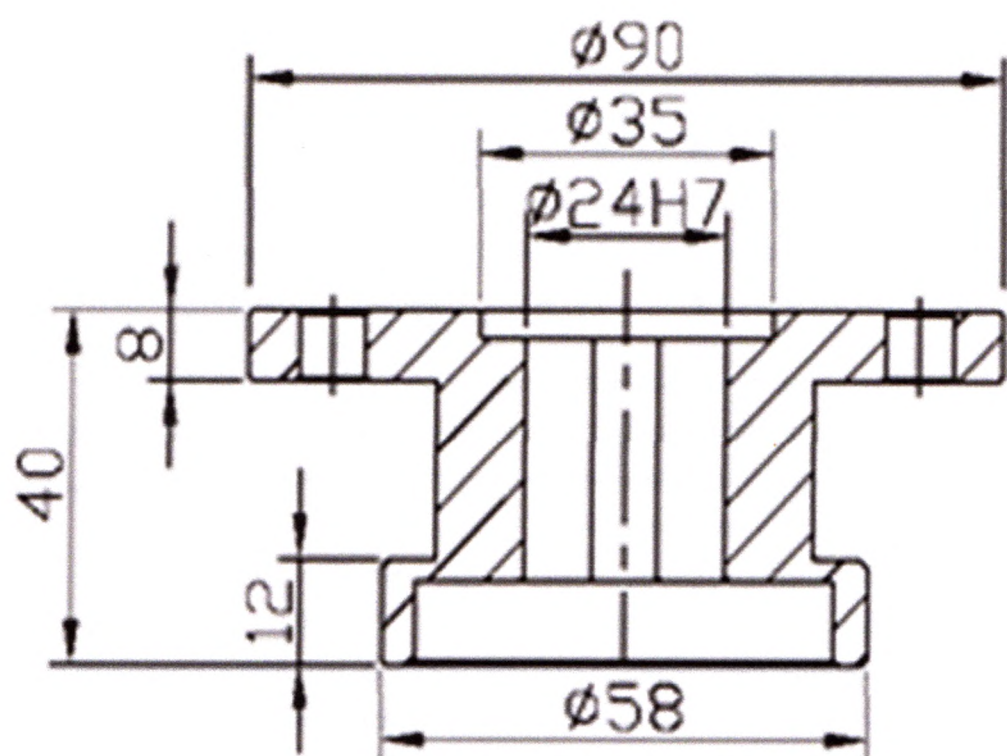

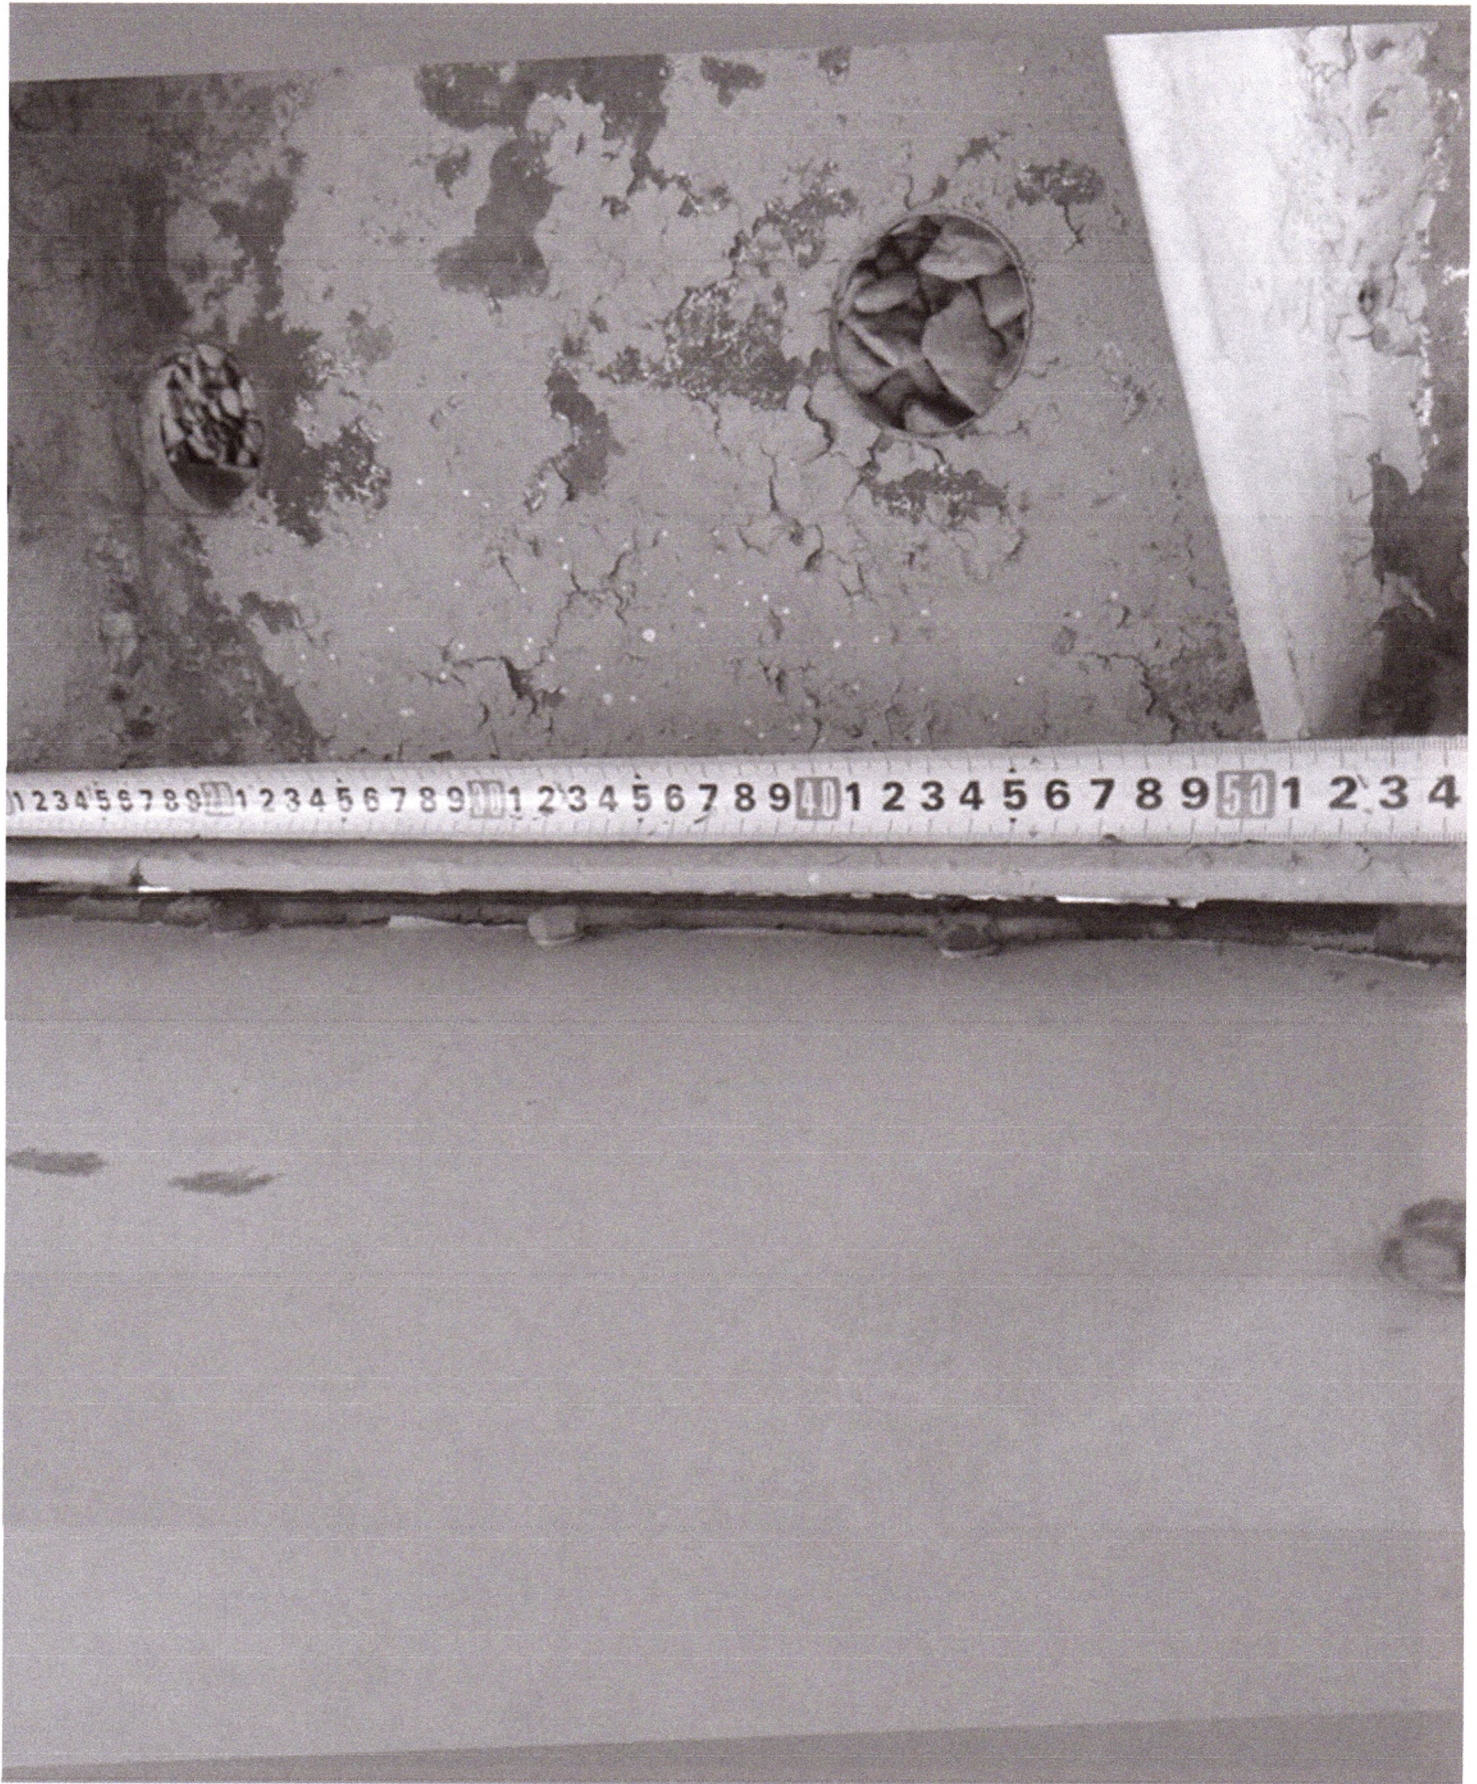




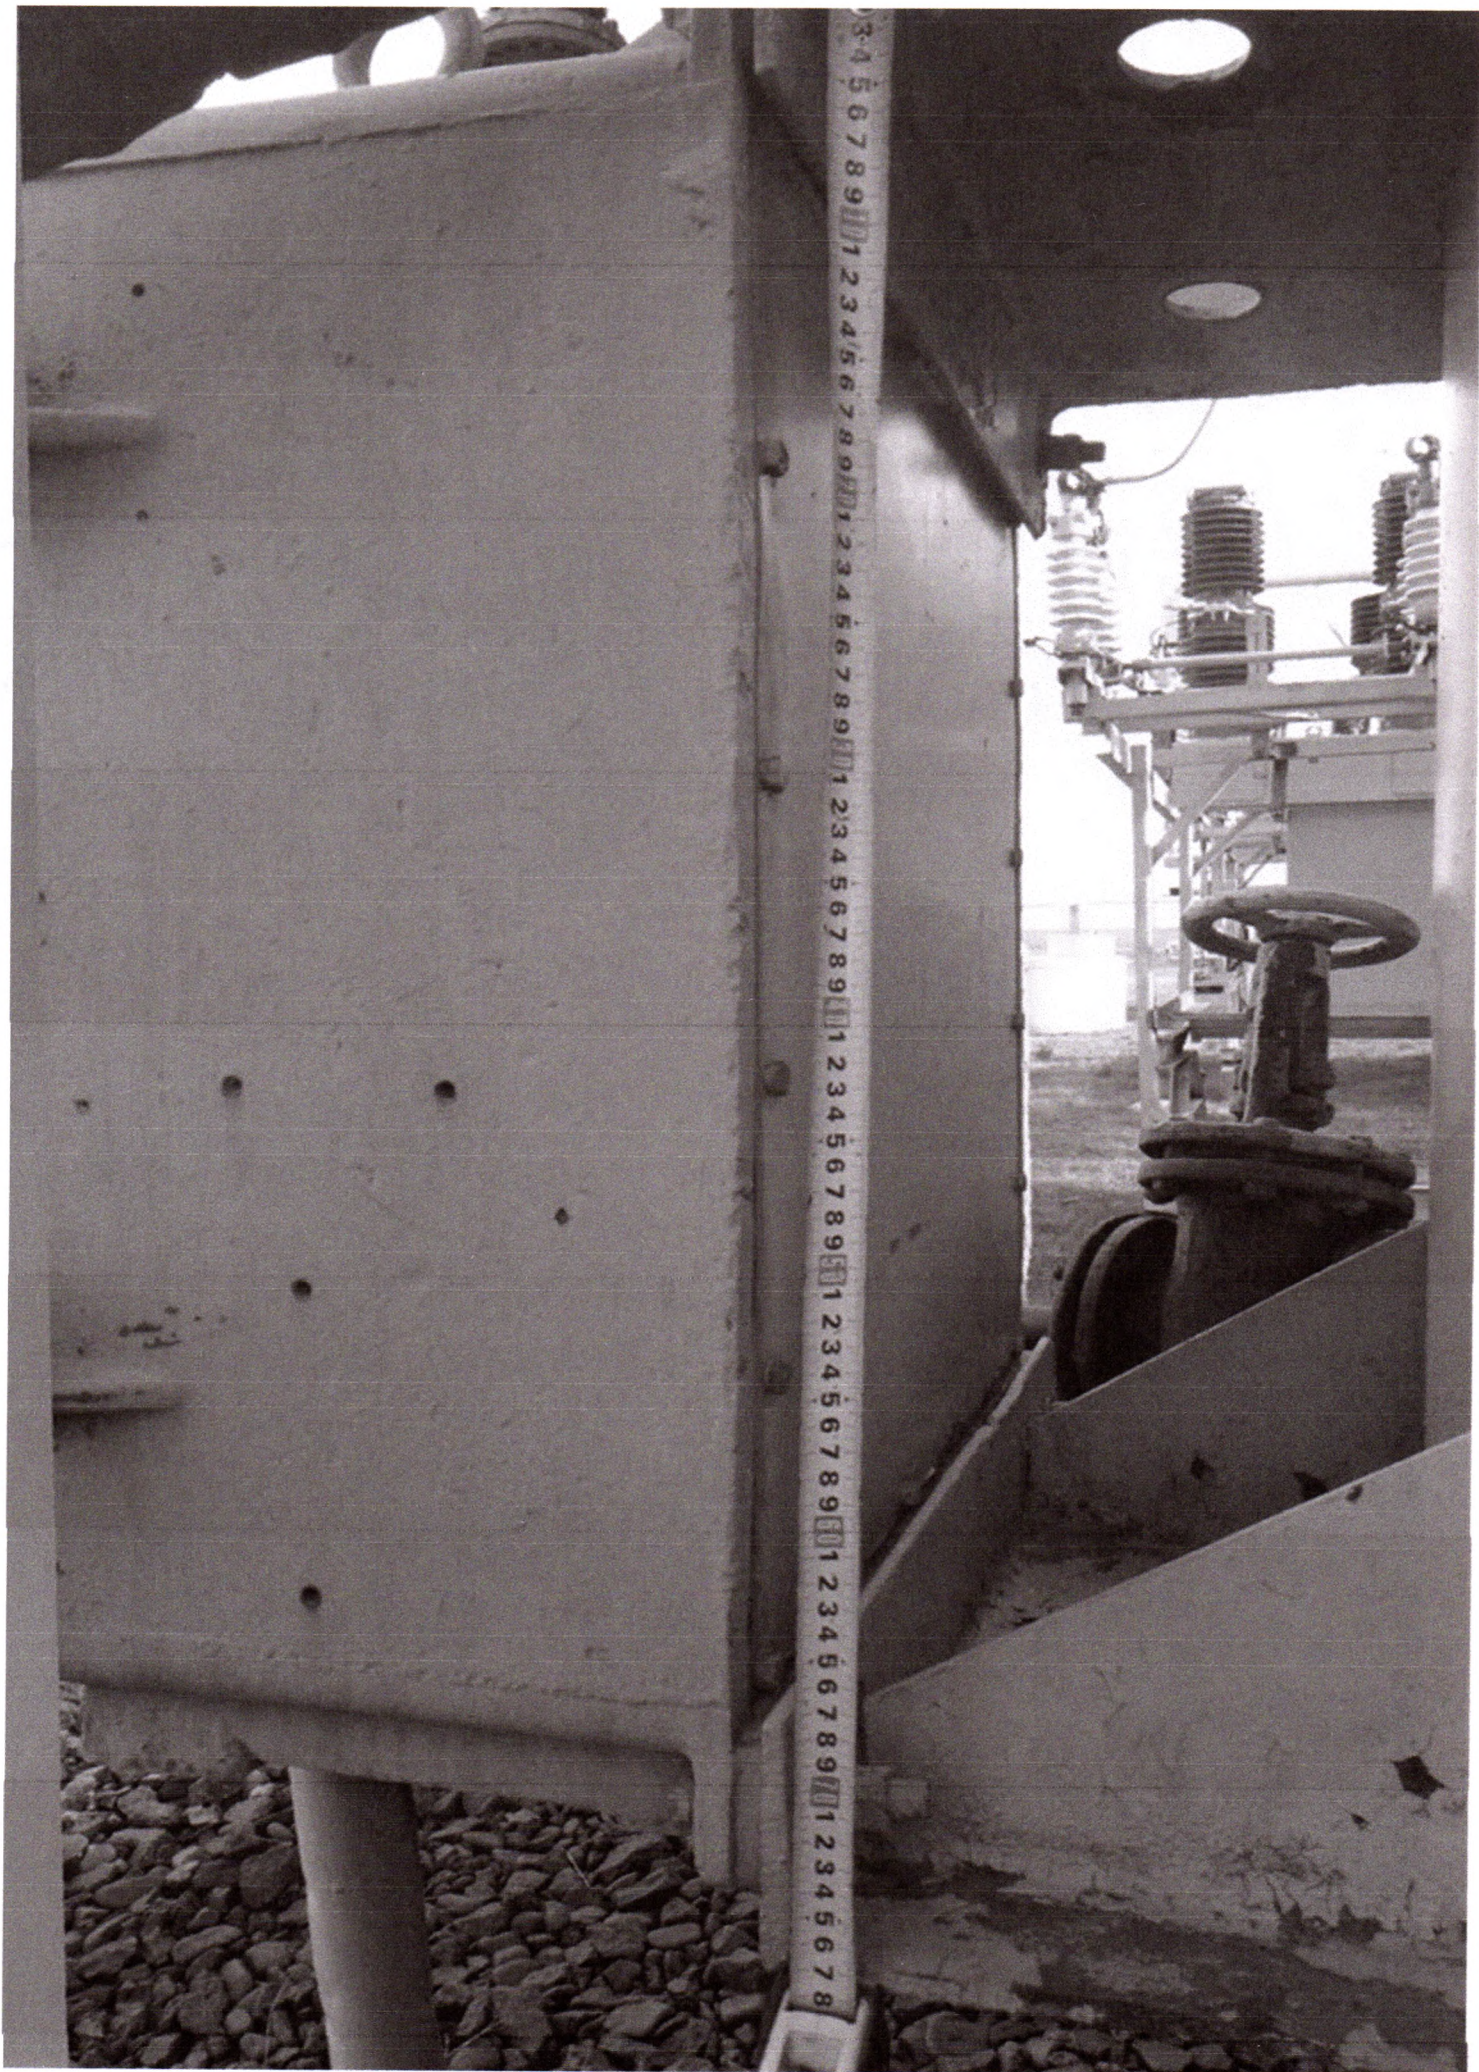






18 отверсті

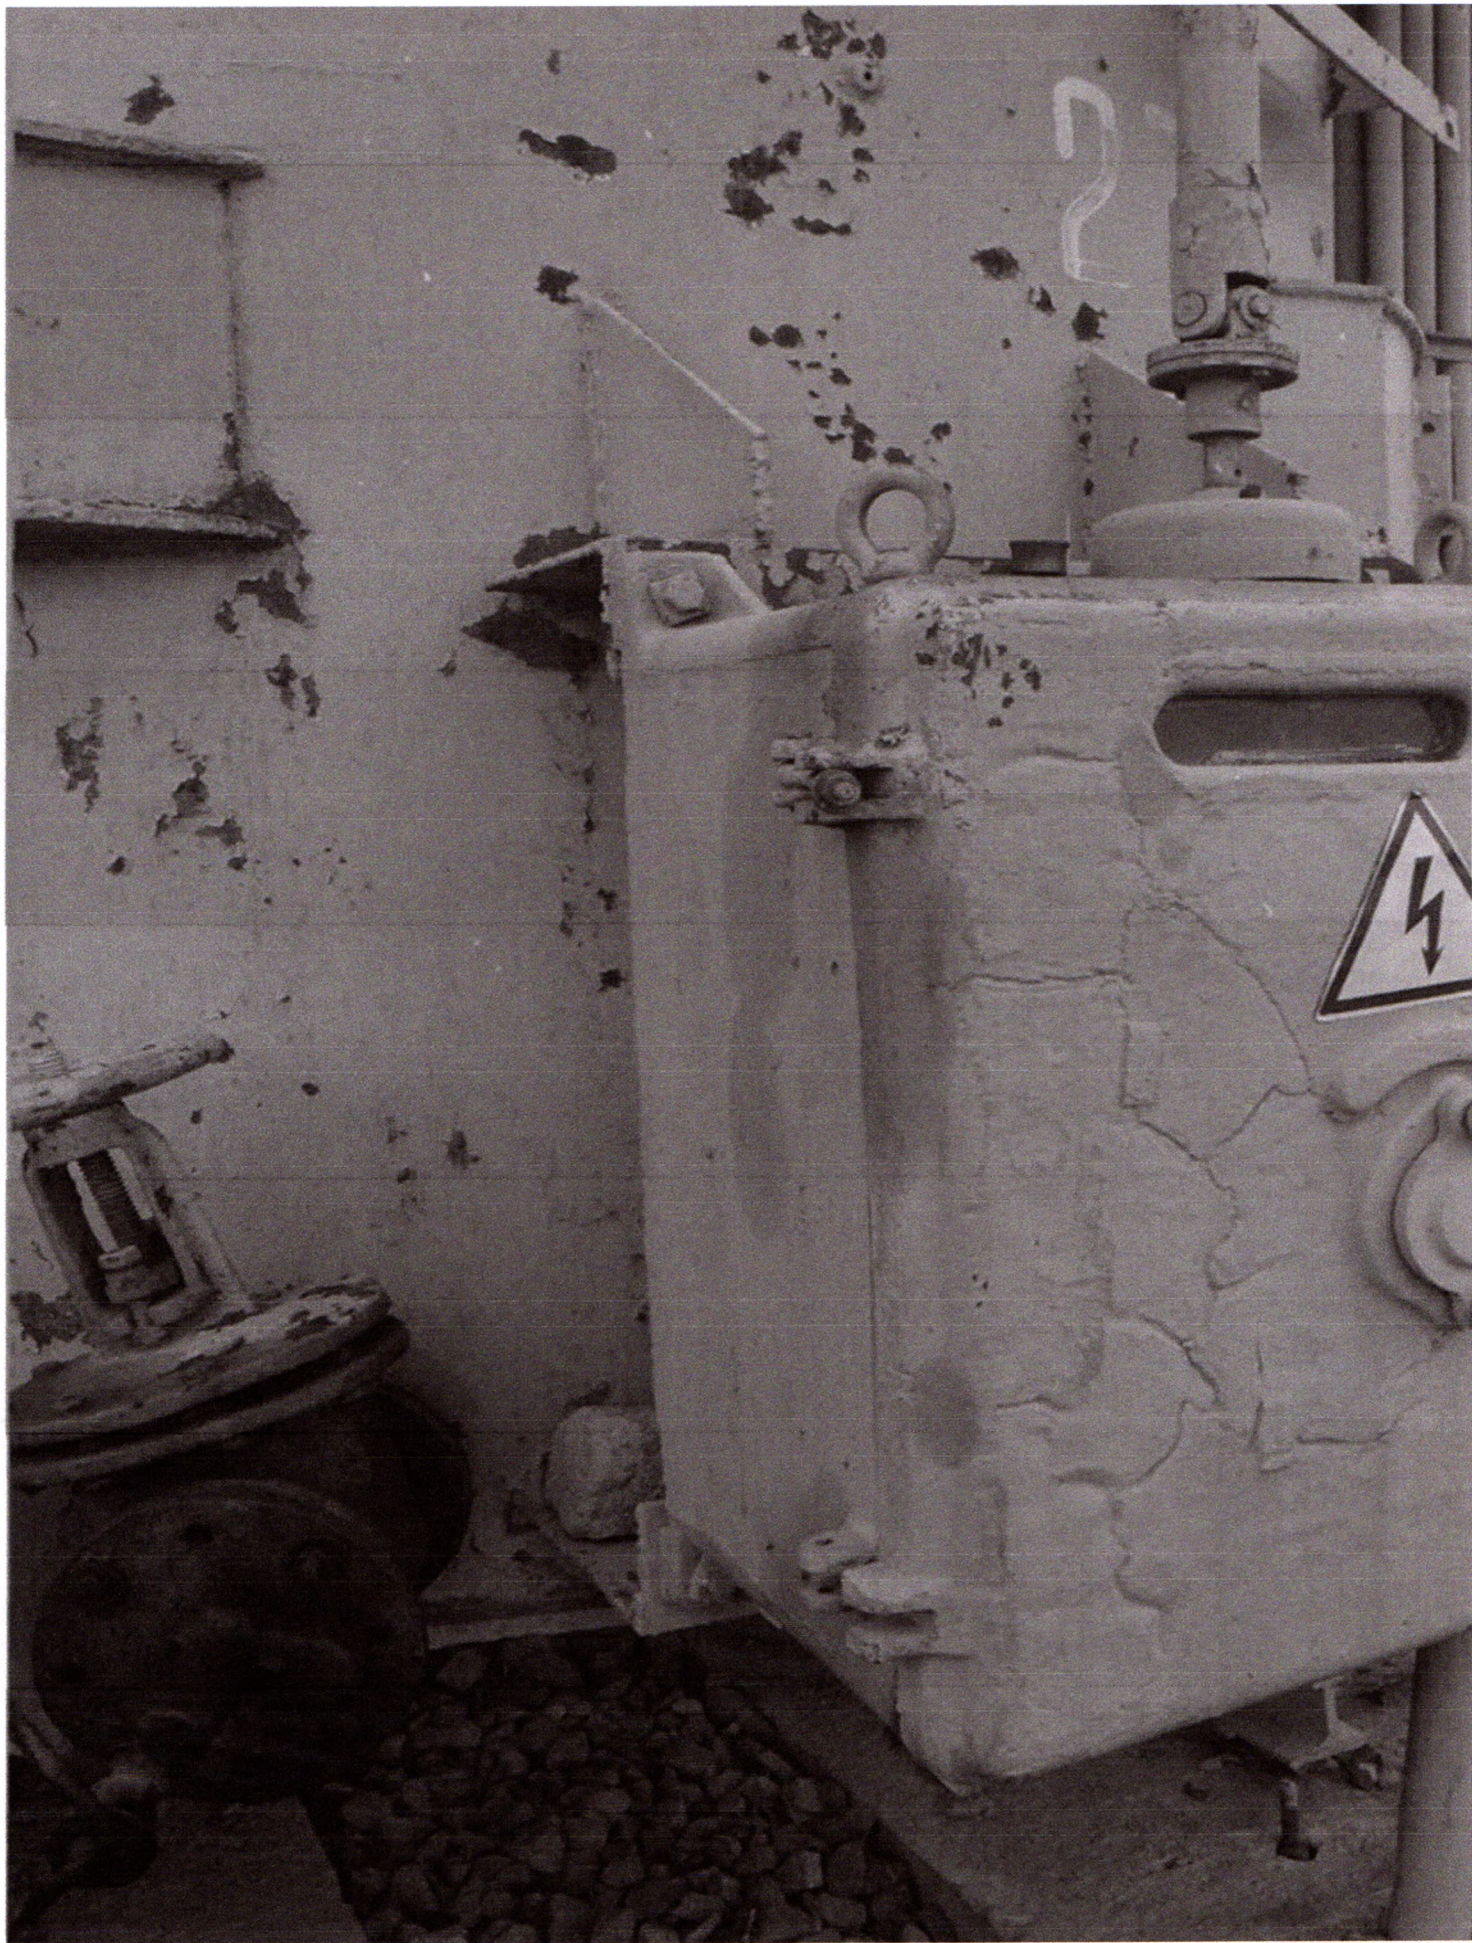



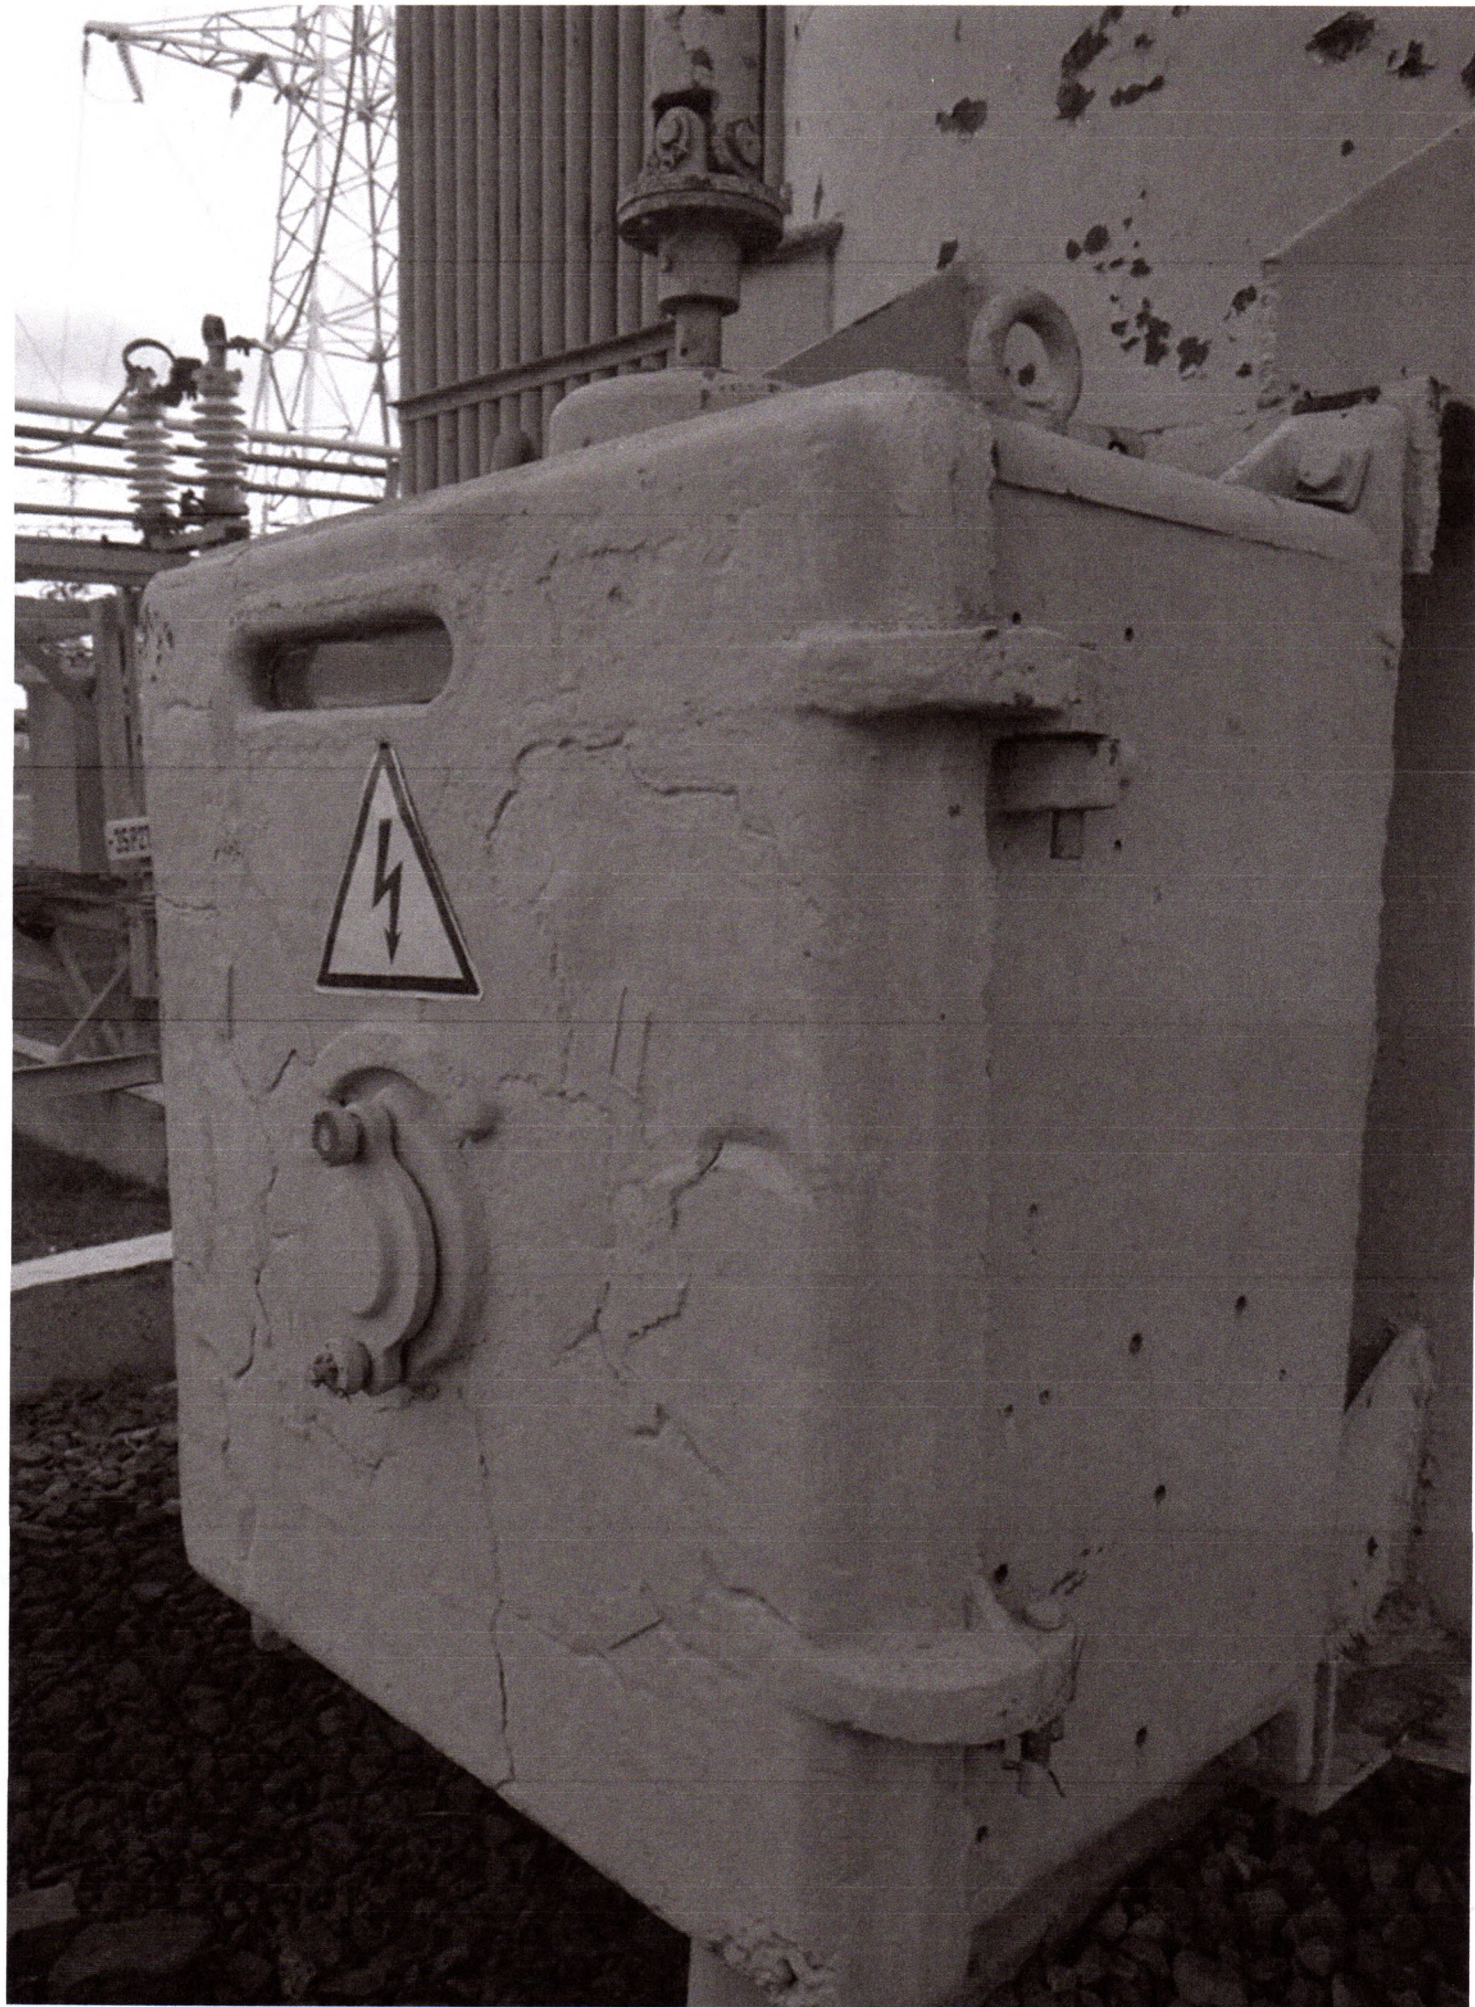

Технические данные		
Номинальная мощность эл. двигателя	kW	0,75 / 1,1 (0,9/1,3 для 60 Hz)
Номинальная частота	Hz	50 / 60
Питающее напряжение	V	3 AC 380/400
Синхронная скорость	min ⁻¹	1500 (1800 для 60 Hz)
Обороты рукоятки на одно переключение	revs	33
Обороты исходящего вала на одно переключение	revs	33
Вращающий момент приводного вала	Nm	17 / 24
Продолжительность переключения	s	4,5
Максимальное число рабочих положений		35
Напряжение управляющей цепи	V	AC 220/230
Изоляционный уровень напряжения Ph - PE	kV	2,5
Мощность отоплительных элементов	W	300
Степень защиты		IP55
Вес	kg	104
Предлагаются и специальные исполнения моторного привода, отвечающих специфическим требованиям клиента, например: • Степень защиты IP 66. • Обороты исходящего вала на одно переключение: 0,5; 1, 6; 16,5. • Разнообразное питающее напряжение для оперативной и силовой цепям по требованию клиента. • Исполнение для холодного климата с мощностью отоплительных элементов 4x150 W для рабочих температур до -60°C.		

Исходящий документ | **Согласование** | **Ответные документы** | **История**

29.01.2021 16:13:35 документ отправил

Гушан Александр Петрович на Яковишин Дмитрий Михайлович; Страцинский Валерий Анатольевич;
с комментарием: На сайте.

29.01.2021 15:50:10 документ отправил

Яковишин Дмитрий Михайлович на Гушан Александр Петрович;
с комментарием: Разместить на сайте

29.01.2021 14:16:07 документ отправил

Страцинский Валерий Анатольевич на Яковишин Дмитрий Михайлович;
с комментарием: прошу согласовать

29.01.2021 14:13:55 документ согласовал

Платон Максим Александрович
с комментарием:

29.01.2021 9:19:26 документ отправил

Яковишин Дмитрий Михайлович на Платон Максим Александрович;
с комментарием: Прошу согласовать

29.01.2021 9:18:46 документ отправил

Синьковская Елена Валентиновна на Яковишин Дмитрий Михайлович;
с комментарием:

29.01.2021 в 9:16:46 Яковишин Дмитрий Михайлович отправил документ на удаление 28.01.2021 11:55:18

Гушан Александр Петрович на Яковишин Дмитрий Михайлович
с комментарием: прошу согласовать

28.01.2021 10:11:54 документ отправил

Страцинский Валерий Анатольевич на Гушан Александр Петрович;
с комментарием: прошу согласовать размещение на сайте ГУП "ГК Днестрэнерго" и в информационной сист
