


Приложение к решению
 госадминистрации *1569*
 г. Дубоссары
 от « *11* » *06* 2021 г.

Согласовано:
 Главный архитектор
 Дубоссарского района
 и г. Дубоссары
 Т.И. Колбас

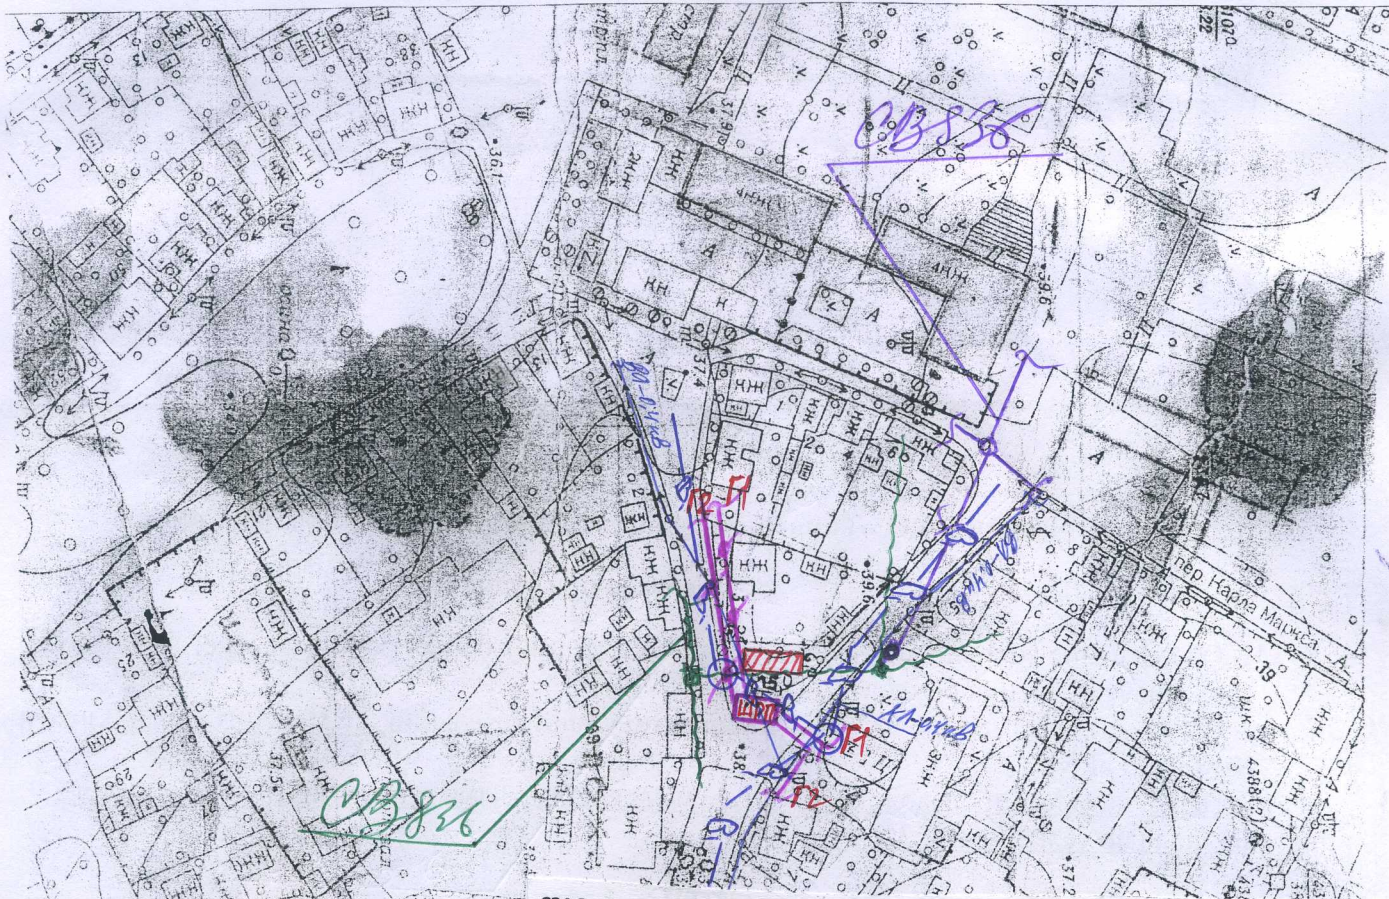

СЗАО «Интерднестрком»

Согласование № *20823* (действует до *09.12.21*)

Согласовано при условии соблюдения правил охраны линий связи.

1. До начала строительства модульной котельной контейнерного типа запросить ТУ на реконструкцию сетей связи.
2. По заказанным техническим условиям разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работы по переустройству линий связи.
3. Работы производить с соблюдением правил охраны линий связи в присутствии представителя ИДК.
4. Перед началом работ вызвать представителя тел **53362000; 53384444**
5. Обеспечить сохранность ЛКС и беспрепятственный доступ к ним.
6. Охранная зона ЛКС (+ 2,0 м от кабельной трассы с каждой стороны).

СТЭМ ПТО

Туртурика А.А.

05 02.06.21

ул. К. Маркса, 3/2 г. Дубоссары

– проектируемое строительство модульной котельной контейнерного типа № 1
Г2- надземный газопровод среднего давления
Г1- надземный газопровод низкого давления

Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары

	подпись	фамилия	заказчик: МГУП «Тирастеплоэнерго»
исполнитель		Русева Л.	
			Объект: проектируемое строительство модульной котельной контейнерного типа № 1 по ул. К. Маркса, 3/2 в г. Дубоссары

Филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Дубоссары

СОГЛАСОВАНО при соблюдении условий !

Охранная зона между существующими сетями водопровода и сооружениями не менее 5 метров, между сетями канализации и сооружением не менее 3 метров (СНИП ПМР 30-01-2010 т.14 п.1)

Вариант №1.

Необходимо выполнение технических условий по реконструкции сетей и сооружений водоснабжения и канализации, переносу их за границы участка за счет заказчика (по заявлению).

Вариант №2.

Необходимо перенести границы выделяемого участка за пределы охранной зоны сетей и сооружений водопровода и канализации.

Инженер ПТГ : Мишичев Е. В.

(подпись)

Выдано: 03.06.2021г

Годен до: 03.06.2022г.

Согласование № 1103

Согласовано ГУП «ЕРЭС» Дубоссарские РЭС

действителен до 04.06.2022г.

При условии:

- В случае нарушения охранной зоны ВЛ-0,4 кВ, выполнить переустройство, вынос электрических сетей за счет МГУП «Тираспольэнерго», так как земельный участок под строительство модульной котельной контейнерного типа в г. Дубоссары, ул. К. Маркса 3/2,
- Обеспечить сохранность существующих воздушных линий электропередачи, контуров заземлений опор.
- Работы в охранной зоне линий электропередачи (ВЛ-0,4 кВ – 2м в обе стороны от вертикальной плоскости, проходящей вдоль крайних проводов) должны выполняться под обязательным наблюдением представителя со стороны Дубоссарских РЭС.
- Перед началом работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи не менее чем за 1 сутки, вызвать представителя Дубоссарских РЭС по телефону 3-44-35.

Ведущий инженер ПТГ ДРЭС

Винковский А.В.

04.06.2021г.

Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Дубоссары

Согласовано при условии:

1. Обеспечение сохранности существующего надземного газопровода среднего и низкого давления, газового оборудования ЦРП.
2. Выдержать расстояние от ЦРП до проектируемой котельной **не менее 10 м** (Приложение №18 к ПБ ВГХ).
3. Перед началом производства работ не менее чем за 3(три) дня вызвать представителя филиала по тел. 3-36-14, 3-24-81.

Инженер ПТО

Подольская О.В.

07.06.2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава государственной администрации
Дубоссарского района и г. Дубоссары

Р.И. Чабан

2021 года

А К Т

Выбора земельного участка под строительство модульной котельной контейнерного типа:

г. Дубоссары, ул. К. Маркса, 3/2

Комиссия в составе: гл.архитектор Дубоссарского района и г. Дубоссары – Т.И. Колбас, гл.врач «Дубоссарский ЦГиЭ» – Ю.М. Цыгуля, начальник СВПЧ-7 – Е.В. Фиалко, нач. Дубоссарских РЭС- А.Н. Кобылянский, представитель центра связи СЗАО «Интерднестрком» - Г.И. Гасюк, нач. ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» - В.В. Любинский, дир. фил. «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Дубоссары – Н.В. Робак, нач. Дубоссарского МГУП «Тирастеплоэнерго» ф-ла г. Рыбница – А.Г. Бугаенко, дир. МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» - А.В. Драгоман, дир. ф-ла ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Дубоссары – С.П. Бондаренко, дир. ГУП «ГК Днестрэнерго» в г. Дубоссары - Прозванюк В.В. представитель заказчика: МГУП «Тирастеплоэнерго»

Произвела в натуре обследование территории под строительство и установила:

1. Место, предназначенное под строительство модульной котельной контейнерного типа:

г. Дубоссары, ул. К. Маркса, 3/2

2. Характеристика рельефа выбранной площадки - **спокойный**

3. Описание границ размеров участка 90 кв.м..

4. Сведения о наличии подъездных дорог к участку - **существующие**

5. Сведения о наличии водоисточников и сетей водопровода **согласно ТУ**

6. Сведения о наличии на участке электроэнергии, связи и других сетей – **существующие**

7. Сведения о наличии на участке сооружений и зданий, подлежащих сносу – **нет**

8. Сведения возможности сброса канализационных вод в овраги, пониженные водоемы **согласно ТУ**

9. Особые требования санинспекции

*Согласно указанию
г. Дубоссары от 05.08.2021 № 02-10/Н*

Согласно ТУ _____

10. Особые требования пожарной инспекции _____

Согласно ТУ _____

Примечание: прилагаемая схема выбора участка является неотъемлемой частью акта.

Председатель комиссии-
Главный архитектор Дубоссарского
района и г. Дубоссары _____



Г.И. Колбас

Представитель заказчика _____

О.М. Ищенко

Гл.врач «Дубоссарское
ЦГиЭ» _____

Ю.М. Цыгуля

Нач. СВПЧ-7 _____

Е.В. Фиалко

Нач. Дубоссарских РЭС _____



А.Н.Кобылянский

Дир. ф-ла ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
в г. Дубоссары _____



С.П. Бондаренко

СОГЛАСОВАНО
Администратор Центра связи
СЗАО «ИНТЕРДНЕСТРКОМ»
Г.И. ГАСЮК

Представитель центра связи
СЗАО «Интерднестрком» _____

Г.И. Гасюк

см. условия на сайте

Нач. ГУ «Дубоссарское управление
сельского хозяйства, природных
ресурсов и экологии» _____



В.В. Любинский


Директор филиала
«Тираспольтрансгаз-
Приднестровье» в
г. Дубоссары _____



Н.В. Робак

см. свободные условия

Нач. Дубоссарского
МГУП «Тирастеплоэнерго»
ф-л г. Дубоссары _____

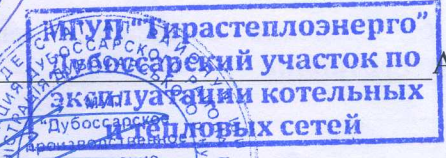

07.06.2021

А.Г. Бугаенко

Дир. МУП «Дубоссарское
ПУЖКХ» _____

А.В. Драгоман

Дир. ГУП «ГК Днестрэнерго»
в г. Дубоссары _____



В.В. Прозванюк