

Извещение о проведении запроса предложений по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1. Общая информация о закупке		
1.	Номер извещения (Номер закупки согласно утвержденному Плану Закупок)	1.36.2
2.	Используемый способ определения подрядчика	Повторный запрос предложений
3.	Предмет закупки	Строительство общественного туалета в центральной части города (1 этап)
4.	Наименование группы товаров, работ, услуг	Ремонтно-строительные работы (Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26.12.2019 г. № 452 «Об утверждении Методики формирования лотов для осуществления закупок» (САЗ 20-1) с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16.02.2022г. № 45 (САЗ 22-6))
5.	Дата размещения извещения	02 ноября 2024 года
2. Сведения о заказчике		
1.	Наименование заказчика	Государственная администрация г. Бендеры
2.	Место нахождения	г. Бендеры, ул. Ленина, 17
3.	Почтовый адрес	3200, Приднестровская Молдавская Республика, г. Бендеры, ул. Ленина, 17
4.	Адрес электронной почты	mu-ujkx@mail.ru
5.	Номер контактного телефона	0 (552) 2-33-11
6.	Дополнительная информация	—
3. Информация о процедуре закупки		
1.	Дата и время начала подачи заявок	02 ноября 2024 г. с 9:15 часов
2.	Дата и время окончания подачи заявок	12 ноября 2024 г. до 9:30 часов
3.	Место подачи заявок	г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная администрация г. Бендеры, каб. № 101, <u>mu-ujkx@mail.ru</u>
4.	Порядок подачи заявок	Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до момента её вскрытия или в форме электронного документа на адрес электронной почты mu-ujkx@mail.ru с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо предоставить к 9:30 ч. 12 ноября 2024 г. Предложения, поступающие на другие адреса электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам.
5.	Дата и время проведения закупки	12 ноября 2024 года в 9:30 В указанное время будет произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, а также рассмотрение и оценка таких заявок
6.	Место проведения закупки	г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная администрация г. Бендеры, кабинет 120 (1-й этаж)
7.	Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ и услуг)	Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки осуществляется в соответствии со статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (в текущей редакции),

	методом проведения запроса предложений)	Постановлением Правительства ПМР от 25 марта 2020г.№78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений» <u>Критерии оценки заявок:</u> • <u>Стоимостные критерии:</u> Цена контракта – удельный вес критерия – 100%				
4. Начальная (максимальная) цена контракта						
1.	Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК)		206 566,00 руб. ПМР			
2.	Валюта		Предложения резидентов ПМР должны быть поданы в Рублях ПМР Для нерезидентов – в иностранной валюте.			
3.	Источник финансирования		Местный бюджет (Программа капитальных вложений на 2024 год)			
4.	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)		«Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере 50 (пятидесяти) % от цены Договора (цены работ). Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения договора на основании согласованных актов выполненных работ. «Заказчик» производит дальнейшую оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы по мере поступления бюджетного финансирования на счет «Заказчика» на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных Сторонами договора. Расчет производится «Заказчиком» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика».			
5. Информация о предмете (объекте) закупки						
1.	Предмет закупки и его описание	№ п/п лота	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена контракта
		1	Строительство общественного туалета в центральной части города (1 этап)	в соответствии с дефектным актом и проектной документацией		206 566,00
2.	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке		Не требуется			
3.	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки		Требования к применяемым материалам: Лот №1 В соответствии с дефектным актом и проектной документацией (Приложение №1 к извещению о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).			
4.	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке		Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25.03.2020 г. № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и			

		требованиями, указанными в Закупочной документации о проведении запроса предложений. Юридические лица не вправе заключать договоры на выполнение работ, оказание услуг с индивидуальными предпринимателями при осуществлении архитектурной деятельности, инженерных изысканий для строительства, проектирования зданий и сооружений и градостроительного планирования территорий и поселений, капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также текущего ремонта в рамках исполнения договоров, осуществляемых за счет средств бюджетов различных уровней, внебюджетных фондов. Юридические лица, осуществляющие капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также текущий ремонт, в рамках исполнения договоров, осуществляемых за счет средств бюджетов различных уровней, внебюджетных фондов (в том числе направляемых подрядчиком на исполнение обязательств по договорам субподряда, договорам возмездного оказания услуг, договорам на выполнение работ), не вправе применять упрощенную систему налогообложения. На основании патентной системы налогообложения запрещена деятельность патентообладателей и привлекаемых лиц по осуществлению лицензируемых видов деятельности, которые могут осуществлять только хозяйствующими субъектами в форме юридического лица в соответствии с законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики о лицензировании отдельных видов деятельности. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе осуществлять лицензируемые виды деятельности, которые могут осуществляться только хозяйствующими субъектами в форме юридического лица в соответствии с законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики о лицензировании отдельных видов деятельности.
6. Преимущества, требования к участникам закупки		
1.	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	В соответствии со статьей 19 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3- VI «О закупках в ПМР» Преимущества предоставляются: а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы; б) организациям, применяющим труд инвалидов; в) отечественным производителям; г) отечественным импортерам.
2.	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены:	<u>1. Требования к участникам закупки:</u> а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

	б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве; в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке. г) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, бабушка, дедушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является: 1) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; 2) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки; 3) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящего подпункта является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 10 процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. <u>2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:</u> 1) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (образец документа, которым участник закупки подтверждает своё соответствие требованиям, установленным документацией о закупке, содержится в разделе «Информация о процедуре закупки» во вкладке «Порядок подачи заявок» в Информационной
--	---

	системе в сфере закупок ПМР»; 2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица); 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений; 4) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 5) копия лицензии на строительные работы в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 6) поэтапный график производства работ (календарный план); 7) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 8) документы, подтверждающие принадлежность участника запроса предложений к категории участников закупки, которым представляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48); 9) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке: а) предложение о цене контракта (Лот №__); б) сметный расчет работ, подтверждающий цену контракта, в соответствии с дефектным актом и методикой, утвержденной в соответствии с законодательством ПМР в сфере строительства (ресурсный метод); в) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке; 10) справка о наличии либо об отсутствии задолженности в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды; 11) декларация об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов, утвержденная Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2024 года № 15р «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов» (образец
--	--

		документа также содержится в разделе «Информация о процедуре закупки» во вкладке «Порядок подачи заявок» в Информационной системе в сфере закупок ПМР»); 12) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке. ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Документы и коммерческое предложение должны предоставляться в запечатанном конверте с заявкой на участие в закупке. 2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 3. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.
3.	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	При неисполнении или ненадлежащем исполнении принимаемых на себя обязательств участники закупок несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики и условиями контракта. За нарушение сроков (просрочку) исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков «Подрядчик» несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. За нарушение срока (просрочку) исполнения обязательства о предоставлении информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с «Подрядчиком», цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены договора «Подрядчик» несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены договора, заключенного «Подрядчиком» с субподрядчиком, за каждый день просрочки исполнения этого обязательства. При этом сумма взываемой неустойки (пени) не должна превышать 10 (десяти) процентов от цены договора. Неустойка (пеня) подлежит взысканию в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки (пени) превысила 1 000 (одну тысячу) рублей Приднестровской Молдавской Республики.
4.	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в отношении поставляемых товаров (работ, услуг)	Гарантийный срок на выполненные работы (результат работ) – не менее 5 лет с момента подписания акта выполненных работ.
7. Условия контракта		

1.	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работ или оказания услуг	Лот 1: улица Ленина в районе супермаркета "Шериф"
2.	Срок поставки товара или завершения оказания услуг	Срок выполнения работ: окончание работ не позднее 25 декабря 2024 года, в соответствии с поэтапным графиком производства работ
3.	Условия транспортировки и хранения	—

**Закупочная документация о проведении повторного запроса предложений по объекту
«Строительство общественного туалета в центральной части города (1 этап)»**

Сведения о заказчике – Государственная администрация г. Бендеры, г. Бендеры, ул. Ленина, 17.

Номер контактного телефона: 0 (552) 2-33-11

Адрес электронной почты: mu-ujkx@mail.ru

Предмет закупки: Строительство общественного туалета в центральной части города (1 этап)

Способ определения поставщика: Повторный запрос предложений

Дата и время начала подачи заявок: 02 ноября 2024 г. с 9:15 часов

Дата и время окончания подачи заявок: 12 ноября 2024 г. до 9:30 часов

Порядок подачи заявок: Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до момента её вскрытия или в форме электронного документа на адрес **mu-ujkx@mail.ru** с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо предоставить **к 9:30 ч. 12.11.2024 г.** Предложения, поступающие на другие адреса электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам.

Дата и время проведения закупки: 12 ноября 2024 г. в 9:30 часов

Место проведения закупки: г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная администрация г. Бендеры, кабинет 120 (1-й этаж).

1. Наименование и описание объекта закупки. Предъявляемые к нему требования и условия контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

№ п/п лота	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Ед. измерения	Кол-во	Начальная максимальная цена контракта
1.	Строительство общественного туалета в центральной части города (1 этап)	в соответствии с дефектным актом и проектной документацией		206 566,00

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 206 566,00 рублей:

Лот № 1 – 206 566,00 руб. ПМР

и сформирована посредством проектно-сметного метода в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к данному Распоряжению и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений.

3. Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

б) изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

в) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики;

4. Порядок проведения запроса предложений.

Запрос предложений проводится в соответствии со статьёй 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), с учётом нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующих правила и особенности проведения запроса предложений (закупок).

Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в порядке, которые установлены в извещении и документации о проведении запроса предложений, подают заявки на участие в запросе предложений заказчику в письменной форме или в форме электронного документа.

Запрос предложений (повторный запрос предложений) признается несостоявшимся в следующих случаях:

а) если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам не подано ни одной такой заявки на участие в запросе предложений;

б) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений отклонены все поступившие заявки на участие в запросе предложений;

в) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений признана соответствующей одна заявка на участие в запросе предложений».

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок.

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками и открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки **не оцениваются**. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений вправе приостановить проведение процедуры запроса предложений в случае необходимости проведения проверки заявок на участие в запросе предложений на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией. Срок приостановления проведения процедуры запроса предложений не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, с учетом преимуществ, предоставляемых заказчиком в соответствии с настоящим Законом, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, или условия, содержащиеся в единственной заявке.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Протокол проведения запроса предложений ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, без учета срока приостановления процедуры запроса предложений. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

При этом цена контракта (лота), указанная в окончательном предложении, не может превышать цену контракта (лота), указанную в поданной участником заявке на участие в запросе предложений.

В информационной системе в день проведения оценки заявок участников запроса предложений размещается выписка из протокола проведения запроса предложений, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. Окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

Комиссия обязана предложить каждому из участников, направившему окончательное предложение, дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. Итоговый протокол ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений.

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания.

Участникам запроса предложений, присутствующим при проведении запроса предложений, должна быть предоставлена возможность ознакомиться и подписать итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений.

Если запрос предложений признается несостоявшимся в случае, определенном подпунктом в) части второй пункта 9 настоящей статьи, заказчик вправе провести повторный запрос предложений либо осуществить закупку у единственного поставщика, в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Если запрос предложений признается несостоявшимся в случаях, определенных подпунктами а), б) части второй пункта 9 настоящей статьи заказчик вправе провести новую закупку или повторный запрос предложений.

Заказчик размещает извещение о проведении повторного запроса предложений в информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты повторного запроса предложений.

В случае если повторный запрос предложений признан несостоявшимся заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Любой участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, окончательным предложениям, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия указанного доступа.

Заказчик вправе осуществлять вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, рассмотрение заявок, вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям, оценку окончательных предложений, предложение снизить предлагаемую участниками запроса предложений цену контракта, определение выигравшего предложения на основании результатов оценки окончательных предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта с ведением аудио- и видеозаписи.

При проведении запроса предложений, в случае если начальная (максимальная) цена контракта или сумма начальных (максимальных) цен контрактов (при выделении лотов) составляет более 1 000 000 рублей Приднестровской Молдавской Республики, заказчик обязан обеспечить проведение процедур вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, рассмотрения заявок, вскрытия конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям, оценки окончательных предложений, предложения снизить предлагаемую участниками запроса предложений цену контракта, определение выигравшего предложения на основании результатов оценки окончательных предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта с обязательным введением аудио- и видеозаписи.

Итоговый протокол, протокол проведения запроса предложений, заявки на участие в запросе предложений; документация о проведении запроса предложений, иная информация и документы, сформированные и полученные в целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя); аудио- и видеозапись – хранятся заказчиком в течение 5 (пяти) лет.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких заявок.

Участник запроса предложений вправе письменно отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие.

В день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, **и их заявки не оцениваются**. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

6. Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения контракта.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой, окончательным предложением участника закупки не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационно системе итогового протокола.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер.

В случае наличия принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана

уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

7. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе.

Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

- а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому товару;
- б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или расторжения контракта.

Дефектный акт

Объект: Строительство общественного туалета в центральной части города (1 этап)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1. Водопровод. Наружные сети			
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,0780
2	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель	100 м2	0,0200
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, в местах пересечения с другими сетями. группа грунтов: 2	100 м3	0,1560
4	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 до 100 см2	100 шт.	0,0100
5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (футляр)	км	0,0003
6	Ремонт существующего колодца (СВК-1)	шт.	1,0000
7	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,5800
8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 110 мм (d 75мм)	км	0,1420
9	Врезка в существующие сети из п/э труб (седловым отводом) диаметром: 100x80мм	шт.	1,0000
10	Установка задвижек стальных диаметром: 80мм	шт.	1,0000
11	Заделка футляров при проходе трубопроводов через стены вспененным полиэтиленом, диаметр трубопровода: до 100 мм	шт.	1,0000
12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.С.), Группа грунтов 1	1000 м3	0,5570
13	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,1390
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 10см	100 м3	0,0020
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ЦПС 5см	100 м3	0,0010
16	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	0,2000
2. Канализация. наружные сети			
17	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,0680
18	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (в т.ч. рытье колодцев)	1000 м3	0,0657
19	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2, в отвал	1000 м3	0,0384
20	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных	10 м3	0,2830

	колодцев (5шт) диаметром: 1 м в сухих грунтах		
21	Покрытие битумной мастикой за 2 раза бетонных и железобетонных труб диаметром: 1000 мм	100 м	0,0570
22	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 600 мм	100 м	0,0070
23	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,5260
24	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	шт.	0,1000
25	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	1,1350
26	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами: диаметр до 200 мм	100 м	1,1350
27	Ремонт существующего колодца (СКК)	шт.	1,0000
28	Кладка стен прямых и каналов (оголовков канализационных и водопроводных колодцев)	м3	1,4000
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: обратная засыпка траншеи из песка	100 м3	0,6100
30	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм: однослойных	1000 м2	0,0340
31	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см (нижний слой)	100 м2	0,3400
32	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см (верхний слой)	100 м2	0,3400



ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель (уполномоченное лицо)
И.о. Главы государственной администрации г. Бендеры

24.10.2024 г.

№ п/п закупки, соответств ующий № п/п в плане закупки товаров, работ, услуг	Наименование предмета закупки	№ п/п лота в закупке						Начальная максимальная цена контракта (начальная максимальная цена лота), рублей Приднестровской Молдавской Республики	Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота)	Обоснование выбранного метода определения начальной (максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота), указания на невозможность применения иных методов определения начальной (максимальной) цены	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование дополнительных требований (пункт 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике») к участникам закупки (при наличии таких требований)
			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Обоснование заявленных качественных и технических характеристик объекта закупки	Единица измерения	Количество, о. объем закупки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.36.2	Строительство общественного туалета в центральной части города (1 этап)	1	Ремонтно-строительные работы	Требования к применяемым материалам: Лот №1 В соответствии с проектной документацией (Приложение №1 к извещению о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	С целью выполнения ремонтно-строительных работ применяя качественные строительные материалы		В соответствии с дефектным актом и проектной документацией	206 566,00	проектно-сметный метод	Ст.16 п.п в п.1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2019г. №318-3-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике"	Запрос предложений	ст.41 Закона Приднестровской Республики от 26.11.2019г. №318-3-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике"	
	Итого по закупке							206 566,00					

Ответственный исполнитель - Начальник УКСиР
24.10.2024 г. (подпись)

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
БК-1	Общие данные	
БК-2	План на отм. 0,000 с сетью В1. М 1:100. Схема сети В1.	
БК-3	План на отм. 0,000 с сетью К1. М 1:100. Схема сети К1.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	<u>Ссылочные документы</u>	
т.сер. 4.904-69	Детали крепления сан-тех. приборов и тр-дов.	
ПМР 40-102-02	Инструкция по проектированию и монтажу	
	сетей водоснабжения и канализации	
	из пластмассовых труб.	
сер.4.900-9 вып.0-1	Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых	
	труб для систем водоснабжения и канализации	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
2023 - 08 - 02 - РП - ВК. СО	Спецификация оборудования	2л

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование системы	напор	Расчетные расходы			Мощность эл.дв.	ПРИМЕЧАНИЕ
		м³/сут	м³/ч	л/с		
Холодный вод-д						
Канализация						

Проект разработан в соответствии с действующими на момент выпуска документации нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность при эксплуатации здания.

Гл. инженер проекта



Общие указания.

Раздел проекта разработан на основании задания на проектирование, архитектурно - планировочных чертежей, технического задания, технических условий №30 от 23.06.2023г. выданных филиалом "ВиВ" в г.Бендеры, технических условий и справок, представленных заказчиком, действующих СНиП ПМР 40-01-02, СНиП ПМР 31-06-02.

Холодное водоснабжение общественного туалета предусмотреть от городского водопровода. На вводе в проектируемое здание установить водомерный узел для учета потребления воды. Вода в здании расходуется на хоз-бытовые нужды посетителей и уборку помещений.

Ввод холодного водопровода выполнить из полиэтиленовых труб Ø32мм, разводящие сети - из полипропиленовых водопроводных труб и фитингов PN-20 Ø20-25мм соединяемых методом контактной сварки в раструб при помощи нагревательного инструмента. Водопроводные трубы проложить над полом помещений. Трубопроводы крепить к строительным конструкциям на специальных креплениях (скобах, хомутах).

Сброс сточных вод от санприборов осуществляется самотеком в проектируемый канализационный колодец и далее в городскую канализационную сеть Ø200мм. Внутренняя сеть канализации предусмотрена из пластмассовых (ПП) канализационных труб и фасонных частей Ø50-110мм по ГОСТ 22689-77. Соединение труб раструбное на резиновых уплотнительных манжетах. Трубопроводы канализации проложить над полом, и в конструкции пола. Крепить трубопроводы по строительным конструкциям здания на специальных креплениях (скобах, хомутах).


Отверстия для пропуска труб через перекрытия заделать цементным раствором на всю толщину, перед заделкой водопроводные трубы заключить в гильзы из тонколистовой стали, канализационные обмотать полиэтиленовой пленкой в 2-3 слоя. В местах пересечения фундаментов, пластмассовые трубы проложить в футлярах. Зазор между рабочей трубой и футляром заделать просмоленной пеньковой пряжей. предварительно обмотав рабочую трубу полиэтиленовой пленкой в 2-3 слоя.

Все работы по монтажу и приемке в эксплуатацию сетей водопровода и канализации вести согласно требованиям СНиП ПМР 40-04-02, СП ПМР 40-102-02 с соблюдением правил по технике безопасности согласно СНиМ ПМР 12-04-02.

						2023 - 08 - 02 - РП - ВК			
						Общественный туалет №1 на площади "Освобождения" в г.Бендеры			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум	Подпись	Дата	Общественный туалет	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чокина			09.23г		РП	1	3
Провер.		Чокина			09.23г				
Разраб.		Добера			09.23г				
						Общие указания.	ООО "СИГ-Инжиниринг" Лиц.серия АЮ №0025711		

План на отм.0,000 с сетью В1.


М 1:100.

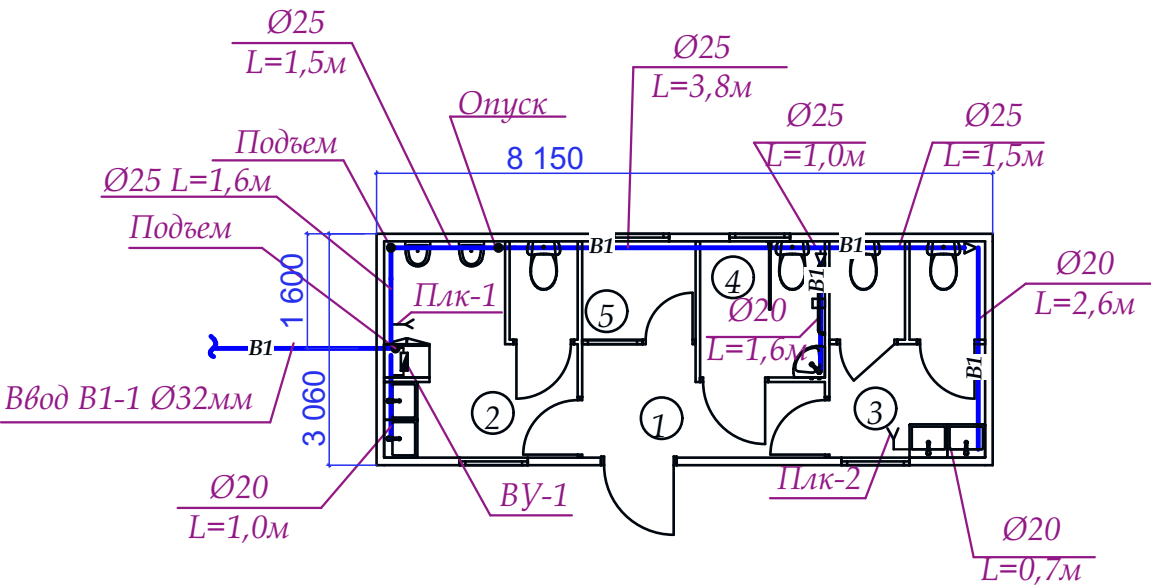


Экспликация помещений

№	Наименование
1	Тамбур
2	Санузел мужской
3	Санузел женский
4	Санузел для МГН
5	Касса

Схема сети В1.

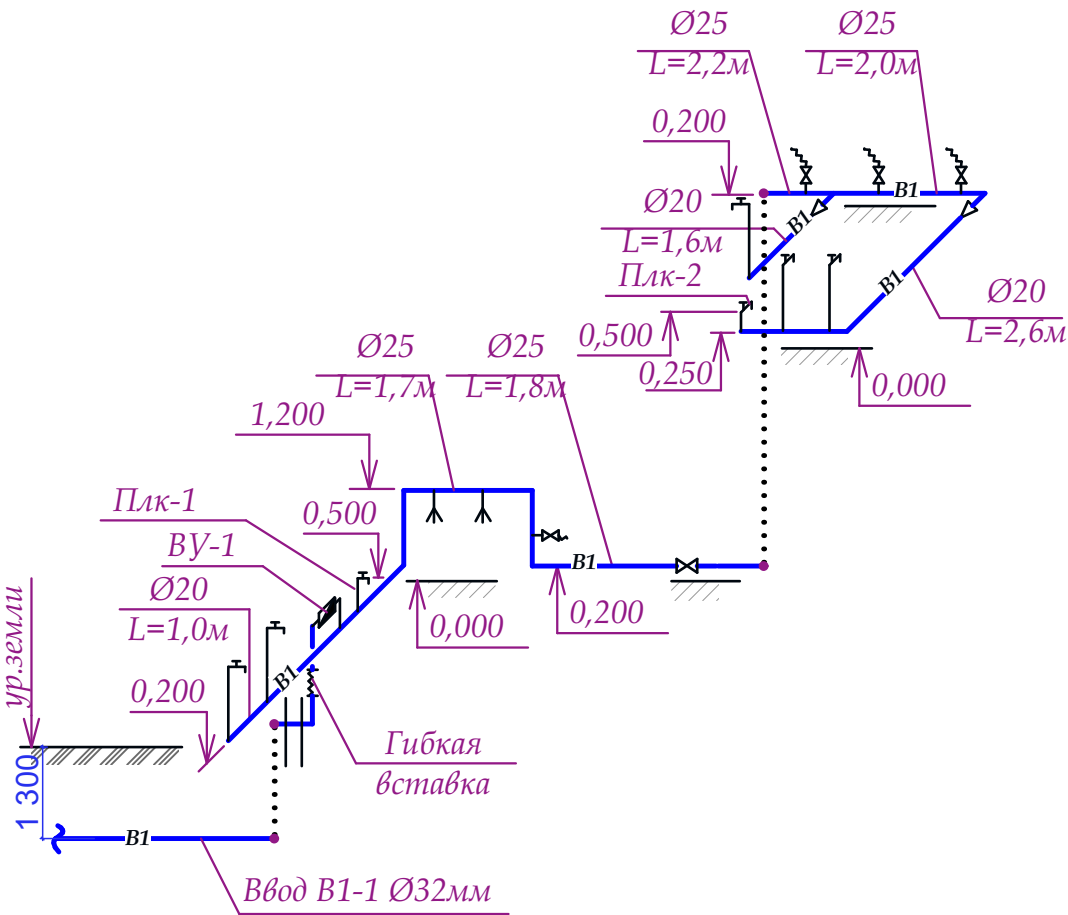

Водомерный узел ВУ-1

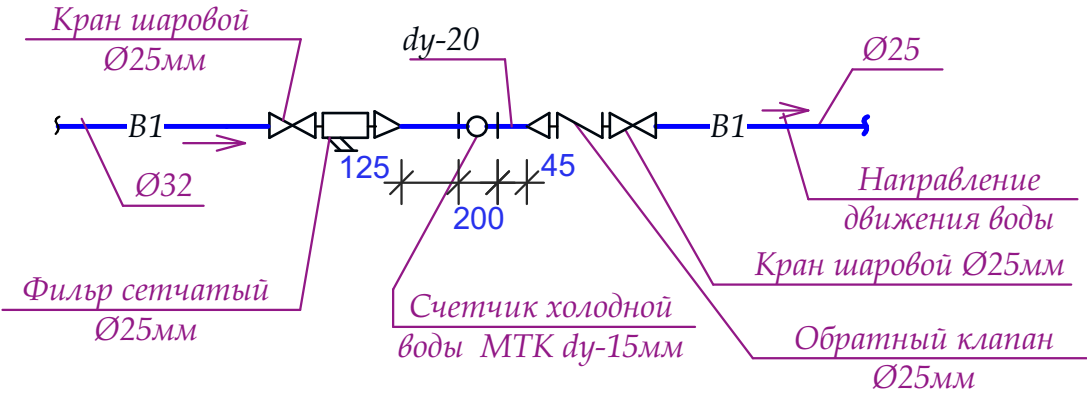

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

						2023 - 08 - 02 - РП - ВК			
						Общественный туалет №1 на площади "Освобождения" в г.Бендеры			
Изм.	Кол.	Лист	Подпись	Дата	Общественный туалет	Стадия	Лист	Листов	
ГИП	Чокина	09.23г				РП	2		
Провер.	Чокина	09.23г							
Разраб.	Добера	09.23г			План на отм.0,000 с сетью В1.	ООО "СИГ-Инжиниринг" Лиц.серия АЮ №0025711			
						М 1:100. Схема сети В1.			

План на отм.0,000 с сетью К1.

М 1:100.


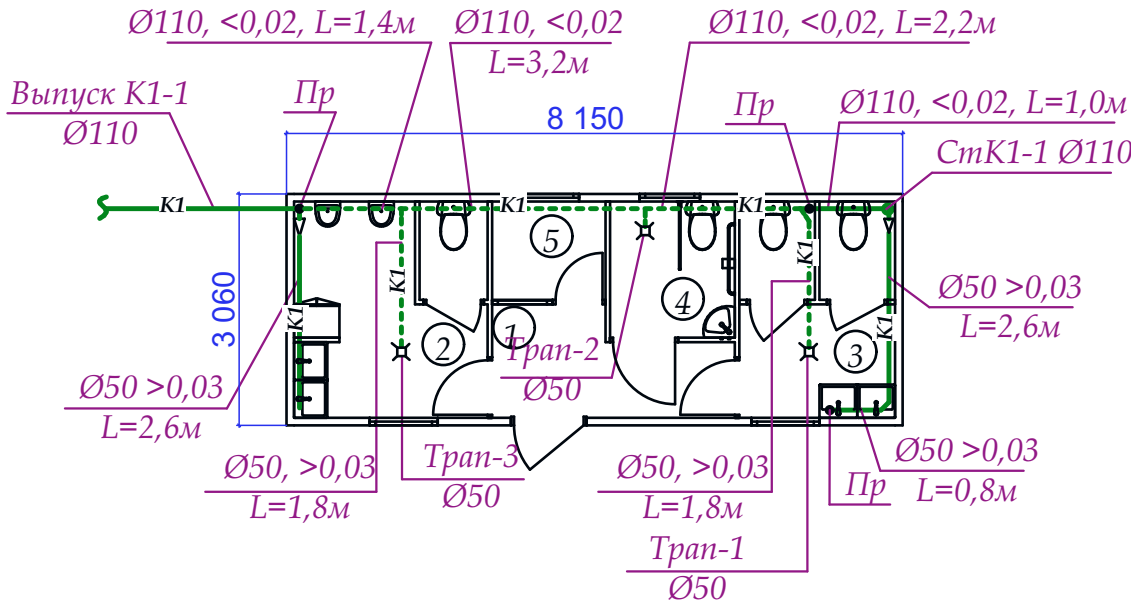


Схема сети К1.

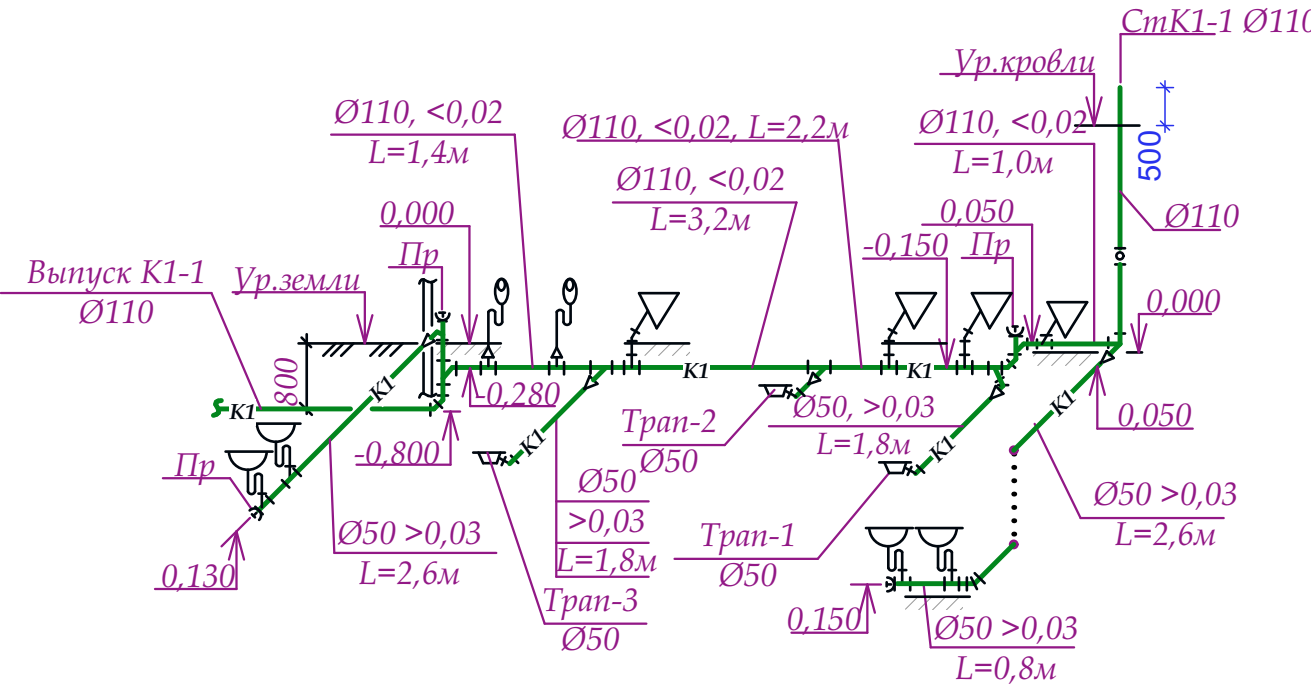

Экспликация помещений

№	Наименование
1	Тамбур
2	Санузел мужской
3	Санузел женский
4	Санузел для МГН
5	Касса

Условные обозначения

— К1 —	Сеть канализации проложенная над полом
- - - К1 - - -	Сеть канализации проложенная в конструкции пола

Изм. Кол. Лист Подпись Дата

Взам. инв. №

Подпись и дата

2023 - 08 - 02 - РП - ВК					
Общественный туалет №1 на площади "Освобождения" в г.Бендеры					
Изм.	Кол.	Лист	Подпись	Дата	Стадия
ГИП	Чоккина	3	В.И.Чоккина	09.23г	РП
Провер.	Чоккина	3	В.И.Чоккина	09.23г	Лист
Разраб.	Добера	3	В.И.Чоккина	09.23г	Листов
Общественный туалет					
План на отм.0,000 с сетью К1.					ООО "СИГ-Инжиниринг"
М 1:100.					Лиц.серия АЮ №0025711
Схема сети К1.					

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг			
			наименование	код								
	Водопровод В1.											
	Кран шаровой Ø15мм Ру-1,6МПа		шт					3				
	Кран шаровой Ø20мм Ру-1,6МПа		шт					2				
	Трубопровод из полиэтиленовых труб и фитингов Ø32мм		м					2,0				
	Трубопровод из полипропиленовых труб и фитингов Ø20мм	PPRC; PN-20	м					12,0				
	Трубопровод из полипропиленовых труб и фитингов Ø25мм	PPRC; PN-20	м					9,0				
	Крепление (хомут) для трубы Ø20мм		шт					11				
	Крепление (хомут) для трубы Ø25мм		шт					8				
	Поливочный кран Ø15мм		шт					2				
	Состав: а) Кран шаровой Ø15мм Ру-1,6МПа		шт					2				
	б) Рукав резино-тканевый dy-15мм, L=8.0м	ГОСТ 18698-89	шт					2				
	Водомерный узел комплектно:											
	а) Счетчик холодной воды МТК dy-15мм		шт					1				
	б) Обратный клапан Ø25мм Ру-1,6МПа		шт					1				
	в) Фильтр сетчатый Ø25мм		шт					1				
	г) Кран шаровый Ø25мм		шт					2				
Взам. инв. №	Писсуарный кран Ø15мм		шт					2				
Подпись и дата	Гибкая вставка Ø32мм		шт					1				
Инв. № подл.								2023 - 08 - 02 - РП - ВК. СО				
									Общественный туалет №1 на площади "Освобождения" в г.Бендеры			
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Надокум.	Подпись	Дата				Общественный туалет
			ГИП		Чокина		09.23	РП	1	2		
			Провер.		Чокина		09.23					
			Разраб.		Добера		09.23	Спецификация оборудования.		ООО "СИГ-Инжиниринг" Лиц.серия АЮ №0025711		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг	
			наименование	код						
	Канализация К1.									
	Трубопровод из ПП канализационных труб и фасонных частей Ø50мм	ГОСТ 22689-77	м					10,0		
	Трубопровод из ПП канализационных труб и фасонных частей Ø110мм	ГОСТ 22689-77	м					11,0		
	Крепление (хомут) для трубы Ø50мм		шт					5		
	Крепление (хомут) для трубы Ø110мм		шт					2		
	Сантехническое оборудование.									
	Умывальник керамический на ножке 420х550мм в комплекте	ГОСТ 23859-85								
	со смесителем, сифоном, гибкой подводкой		компл.					4		
	Умывальник керамический на ножке угловой в комплекте									
	со смесителем, сифоном, гибкой подводкой		компл.					1		
	Унитаз керамический "Компакт" с прямым выпуском в комплекте со	ГОСТ 22847-85								
	смывным бачком, гибкой подводкой		компл.					4		
	Трап Ø50 с горизонтальным выпуском		шт					3		
Взам. инв. №	Писсуар настенный керамический с писсуарным краном в комплекте с									
	сифоном, пластмассовой водосливной арматурой.		компл.					2		
Подпись и дата										
Инв. № подл.										
			2023 - 08 - 02 - РП - ВК. СО							Лист
										2

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
НВК-1	Общие данные.	
НВК-2	План сетей В1,К1. М 1:500.	
НВК-3	Продольный профиль В1. Детализовка водопроводного колодца	
НВК-4	Продольный профиль К1.	
НВК-5	Таблица колодцев	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	<u>Ссылочные документы</u>	
ТПР 901-09-11.84	Водопроводные колодцы	
ТПР 902-09-22.84	Канализационные колодцы	
СП ПМР 40-102-02	Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб	
сер.4.900-9	Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем ВК	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
2023 - 08 - 02 - РП - НВК СО	Спецификация оборудования	1л

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование системы	Расчетные расходы			ПРИМЕЧАНИЕ
	м³/сут	м³/ч	л/с	
Холодный вод-д				
Канализация				

Проект разработан в соответствии с действующими на момент выпуска документации нормами и правилами.

Гл. инженер проекта



/Чокина /

Общие указания

Настоящий раздел проекта разработан на основании задания на проектирование, технического задания, технических условий №30 от 23.06.2023г. выданных филиалом "ВиВ" в г.Бендеры, топосъемки и справок представленных заказчиком, действующих СНиП ПМР 40-02-02, СНиП ПМР 40-03-02.

Водоснабжение объекта произвести от проектируемого поливного водопровода Ø100мм, проходящего по ул.Ленина в торце здания Государственной администрации. В месте врезки - в существующем водопроводном колодце, установить водозапорную арматуру.

Наружная сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых водопроводных труб марки РN20 Ø32мм, соединяемых методом контактной сварки в раструб.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется самотеком в существующий канализационный колодец на городской канализационной сети Ø200мм, находящийся у здания Государственной администрации по ул. Ленина.





Наружная сеть проектируется из полиэтиленовых ПП канализационных труб Ø160мм.

Колодцы на сетях водопровода и канализации выполнить из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84, ТПР 902-09-22.84 с устройством водонепроницаемых днища и стен колодцев на всю высоту.


Глубина укладки сетей - согласно профилям, основание под трубопроводы - естественный выровненный грунт дна траншеи. В месте подсыпки доведения основания до проектных отметок выполнить песком. Грунт основания и обратной засыпки пластмассовых труб не должен содержать твердых включений (камней, кусков бетона, кирпича). При пересечении пластмассовой трубой стенок колодца выполнить в футляре. Зазор между рабочей трубой и футляром заделать просмоленной пеньковой прядью, предварительно обмотав рабочую трубу полиэтиленовой пленкой в 2-3 слоя.

В местах пересечения с действующими подземными коммуникациями работы должны вестись вручную в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, и с принятием мер против их повреждений.

Все работы по прокладке, монтажу и приемке в эксплуатацию сетей водопровода и канализации вести согласно СНиП ПМР 40-02-02, СНиП ПМР 40-03-02, СНиП ПМР 40-05-02 с соблюдением правил по технике безопасности согласно СНиП ПМР 12-04-02.

						2023 - 08 - 02 - РП - НВК			
						Общественный туалет №1 на площади "Освобождения" в г.Бендеры			
Изм.	Колуч.	Лист	Подпись	Подпись	Дата	Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Чокина				09.23г		РП	1	5
Провер.	Чокина				09.23г				
Разраб.	Добера				09.23г	Общие указания.		ООО "СИГ-Инжиниринг" Лиц.серия АЮ №0025711	

Инв.№ подл. Подпись и дата. Взам. инв.№

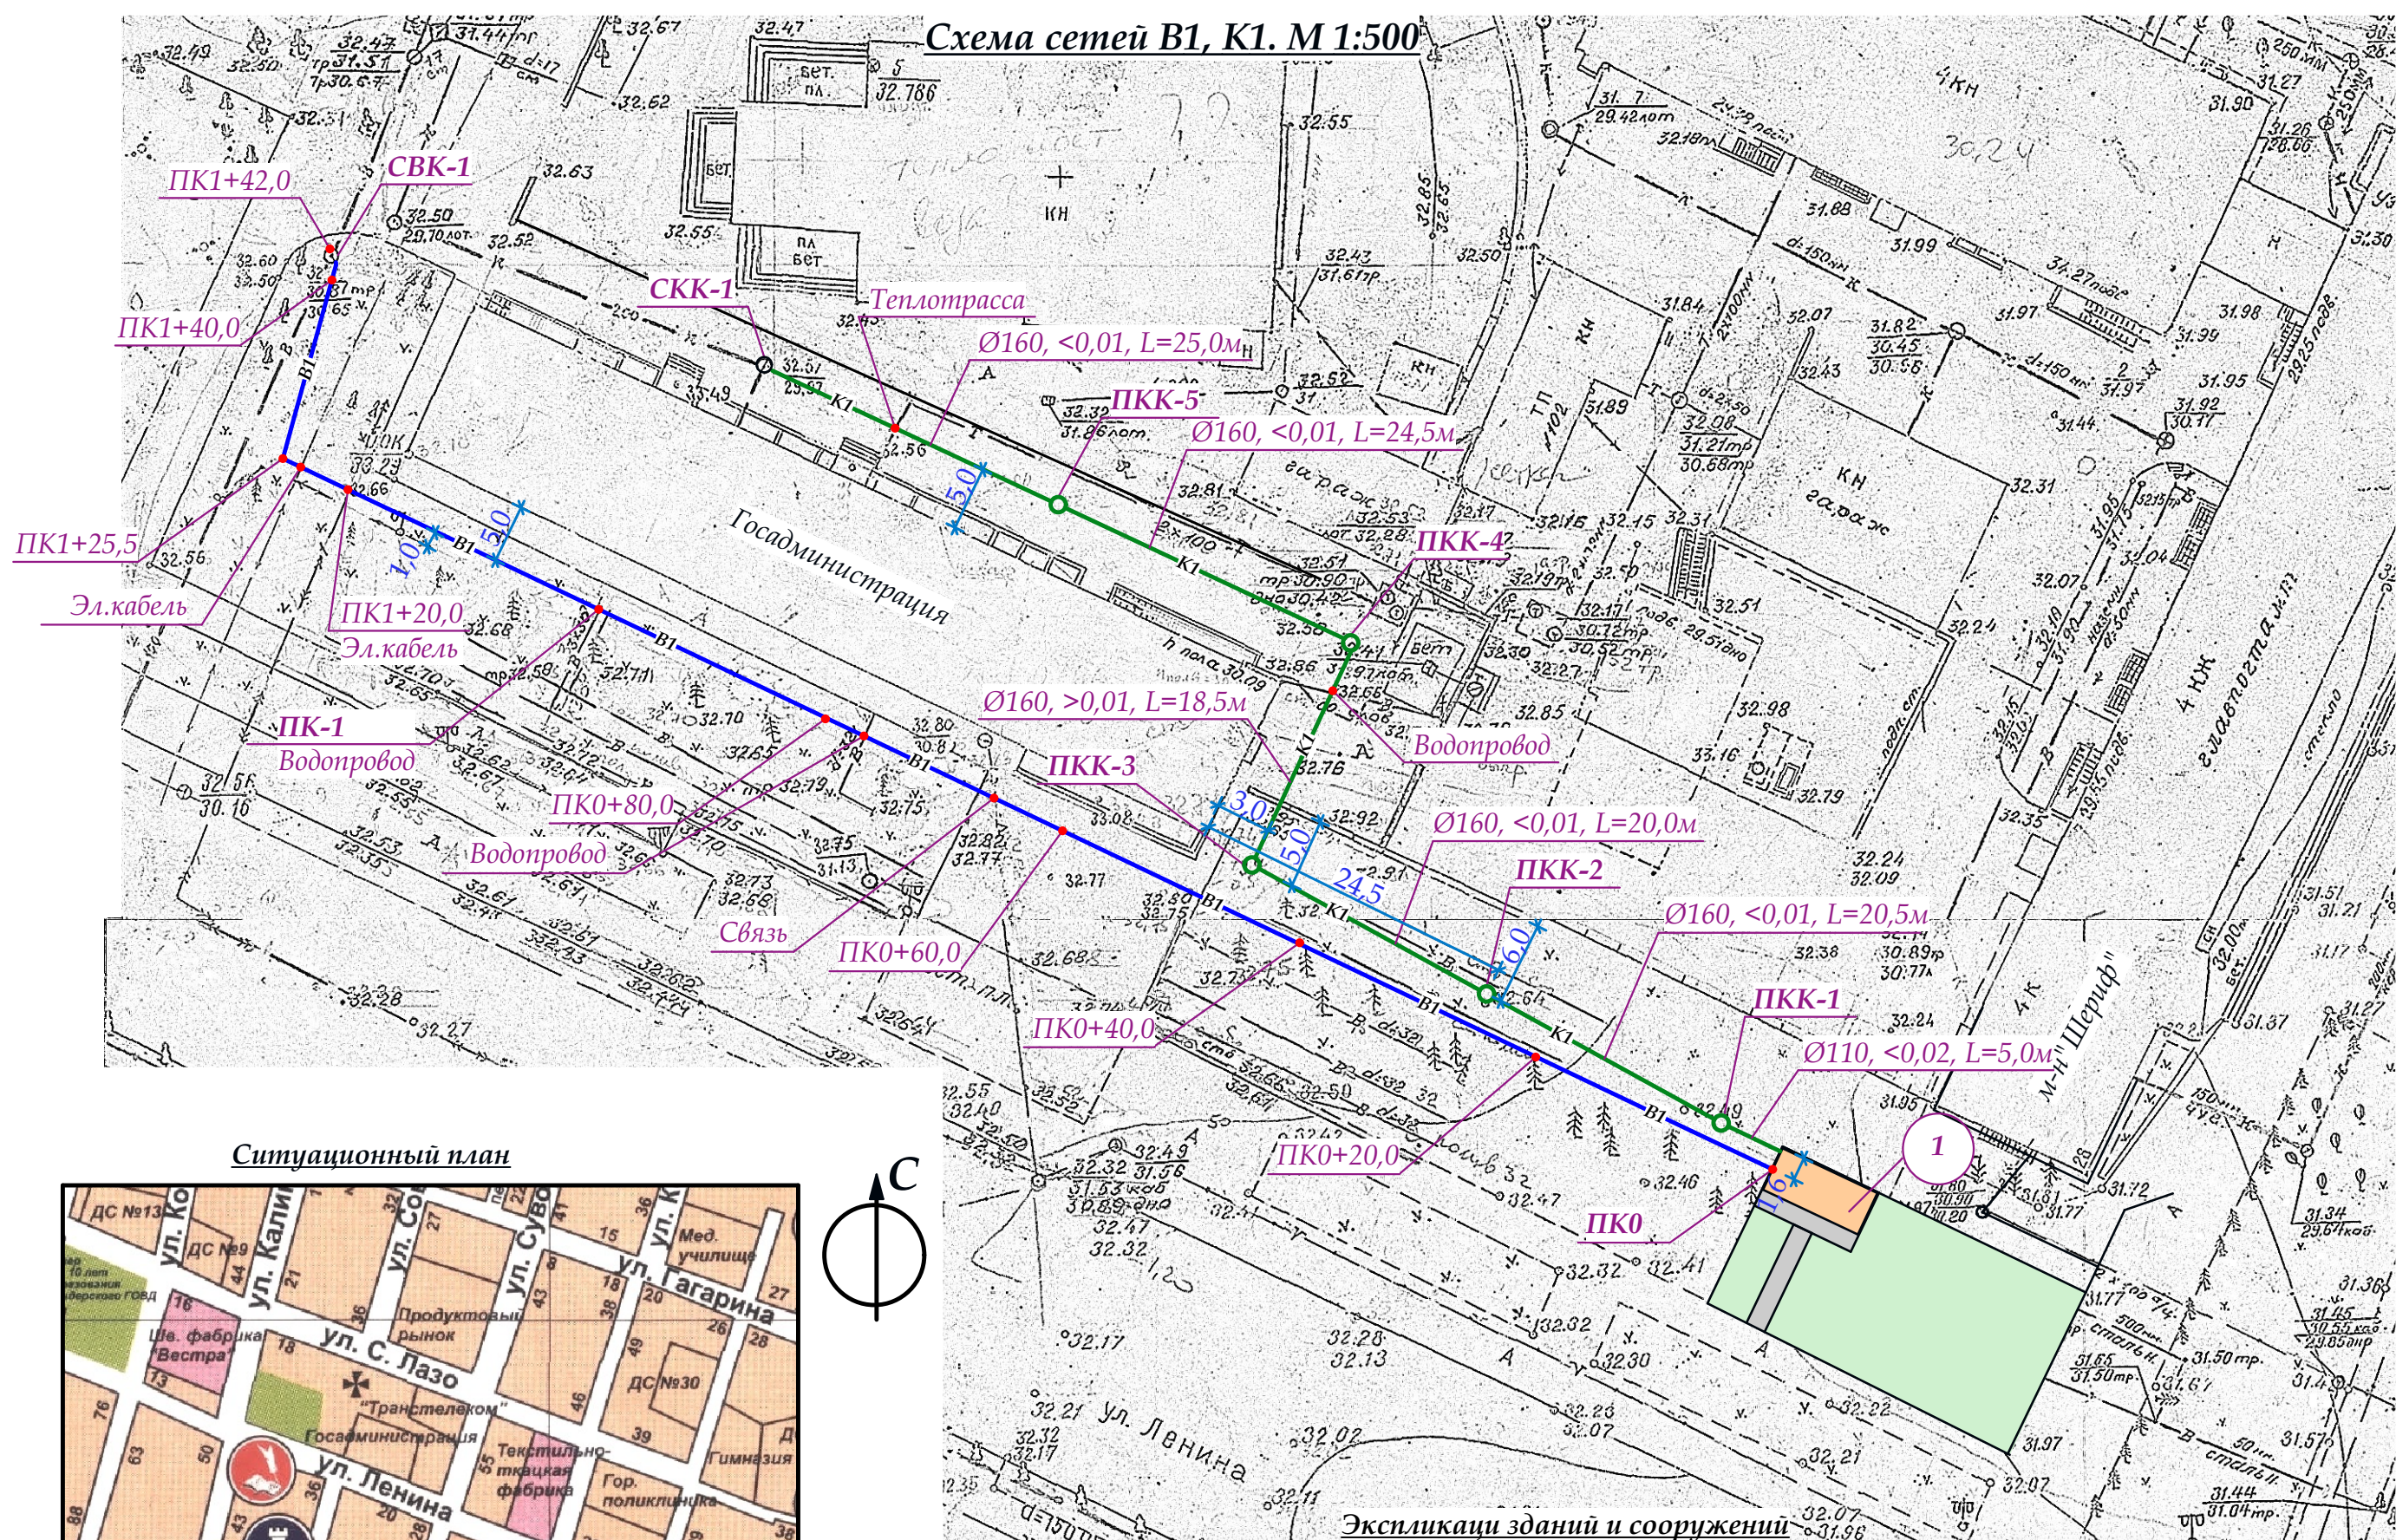


№	Наименование сооружений	Примечание
1	Общественный туалет	Проектир.

Государственный бюджет
ф-лГУ
№30
ГУП
СЗАО
ООО "Придне
МУП
Изм. Кол.
ГИП
Провер
Разраб.

СОГЛАСОВАНО:									
государственная Администрация г. Бендеры									
ТП "В и В" в г.Бендеры от 23.06.2023г									
ТП "ЕРЭС" ТРЭС									
ООО "Интерднестрком"									
Тираспольтрансгаз- г. Бендеры "ф-л в г. Бендеры"									
ГУ "БЦГ и Э"									
ГУ "БУСХПРи Э"									
ТП "Бендерытеплоэнерго"									
					2023 - 08 - 02 - РП - НВК				
					Общественный туалет №1 на площади "Освобождения" в г.Бендеры				
	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов	
	Чокина			09.23г		РП	2		
	Чокина			09.23г					
	Добера			09.23г					
					Схема сетей В1, К1. М 1:500	ООО "СИГ-Инжиниринг" Лиц.серия АЮ №0025711			


Продольный профиль В1.

Мв 1:100
Мг 1:500

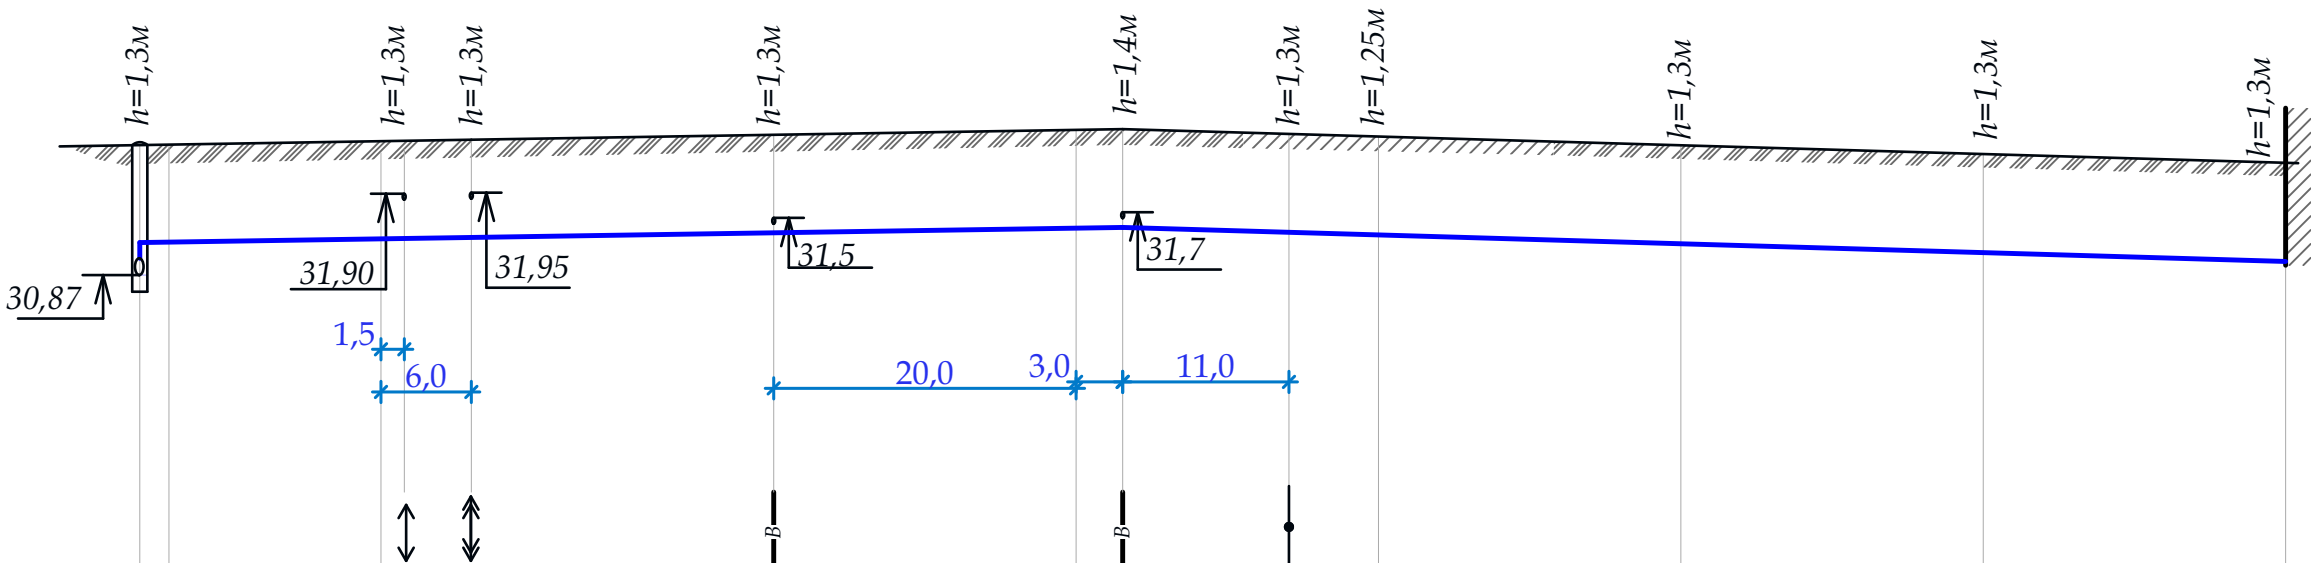


Отметка верха трубы	31,300	31,300	31,350	31,370	31,430	31,500	31,430	31,400	31,280	31,160	31,050
Проектная отметка земли											
Натурная отметка земли	32,600	32,600	32,640	32,660	32,730	32,800	32,740	32,650	32,580	32,460	32,350
Обозначение трубы и тип изоляции		Трубопровод из полиэтиленовых водопроводных труб Ø32мм									
Основание		Естественный выровненный грунт дна траншеи не содержащий твердых включений с подсыпкой песком h=100мм									
Длина, м	Уклон	0,003	65,0					77,0	0,006		
Расстояние, м		2,0	15,0	5,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Номер колодца, точки, угла поворота	СВК-1	ПК1+40,0 ПК1+42,0	ПК1+25,5	ПК1+20,0	ПК1	ПК0+80,0	ПК0+60,0	ПК0+40,0	ПК0+20,0	ПК0	①

Детализация водопроводного колодца СВК-1

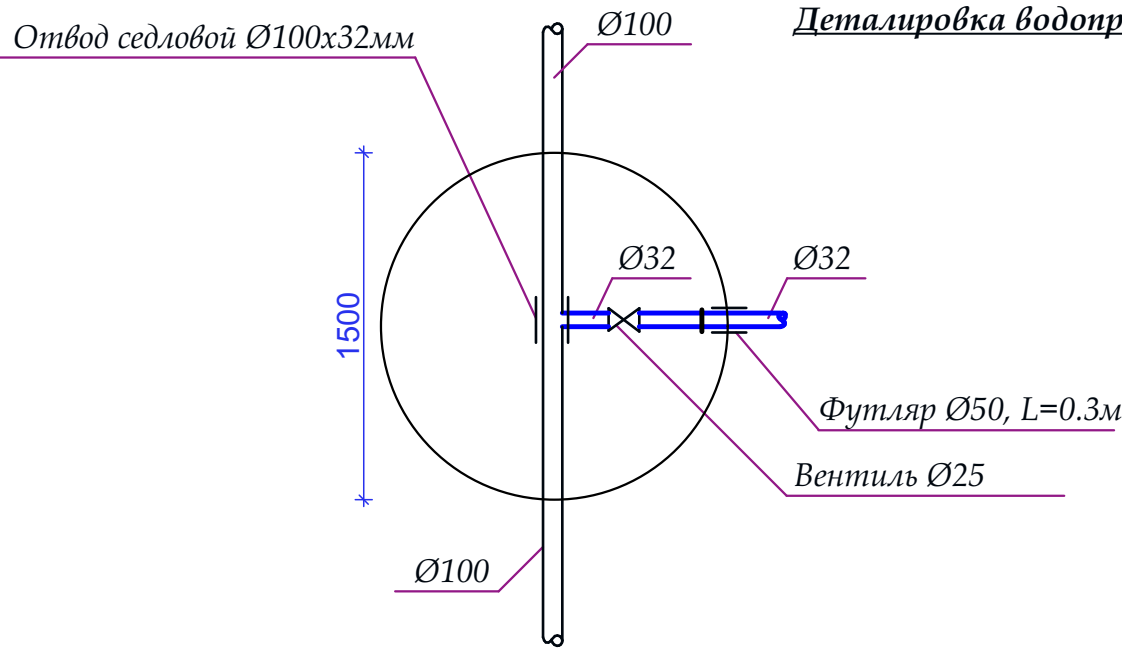

						2023 - 08 - 02 - РП - НВК			
						Общественный туалет №1 на площади "Освобождения" в г.Бендеры			
Изм.	Кол.	Лист	Ноджм	Подпись	Дата	Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Чокина	В.И.	09.23г				РП	3	
Провер.	Чокина	В.И.	09.23г						
Разраб.	Добера	В.И.	09.23г			Продольный профиль В1.		ООО "СИГ-Инжиниринг" Лиц.серия АЮ №0025711	

Продольный профиль К1.

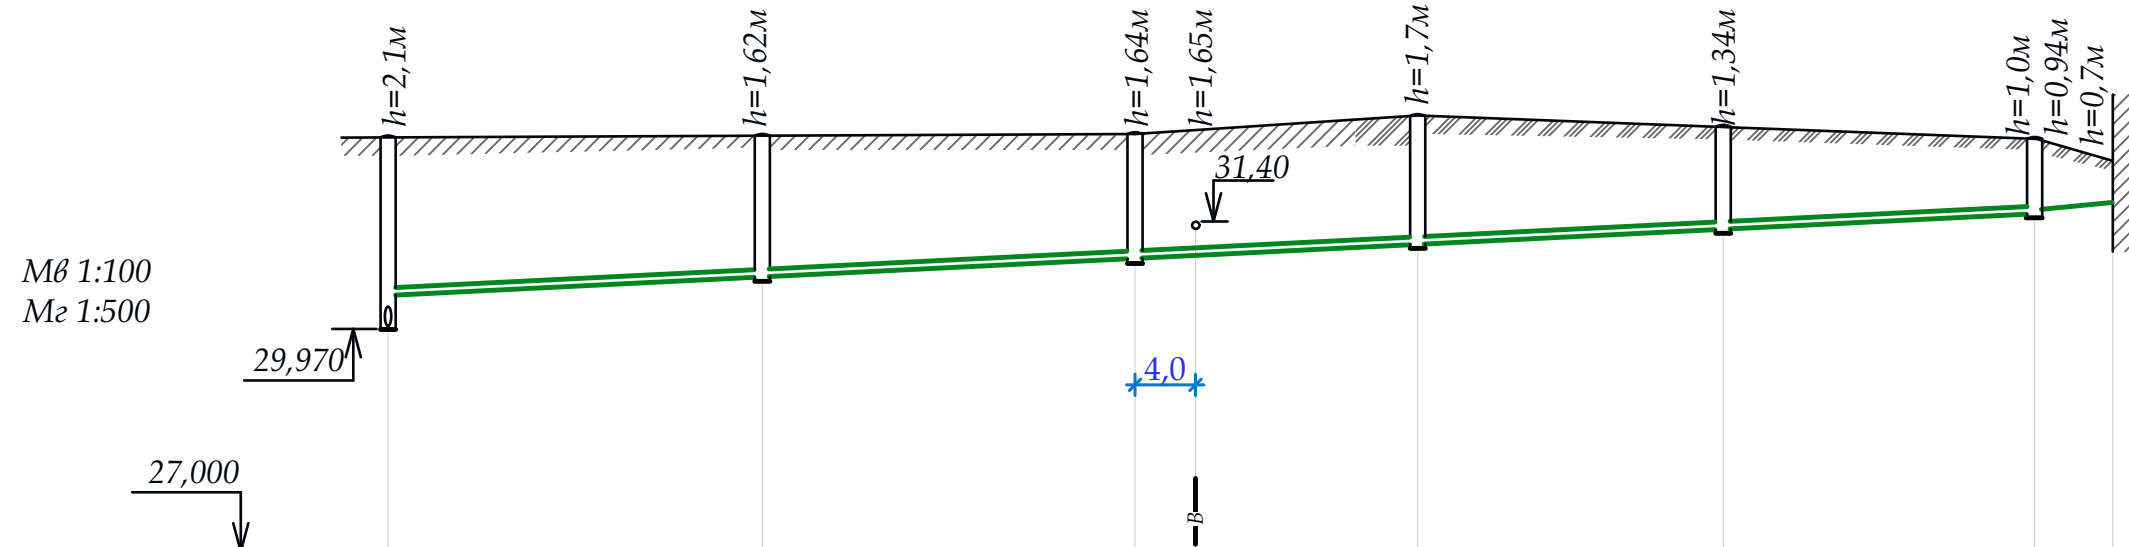

Отметка верха трубы	30,420	30,660	30,910	30,950	31,100	31,300	31,500	31,550	31,650
Проектная отметка земли									
Натурная отметка земли	32,510	32,530	32,550	32,600	32,800	32,640	32,490	32,350	
Обозначение трубы и тип изоляции		Трубопровод из ПП канализационных труб Ø160мм Ø110 мм							
Основание		Естественный выровненный грунт дна траншеи не содержащий твердых включений с подсыпкой песком h=100мм							
Длина, м	Уклон	0,01 108,5 0,02 / 5,0							
Расстояние, м		25,0	24,5	18,5	20,0	20,5	5,0		
Номер колодца, точки, угла поворота		СКК-1	ПКК-5	ПКК-4	ПКК-3	ПКК-2	ПКК-1	①	


Иниѧ № подл	Подпись и дата	Взам. инш. №

						2023 - 08 - 02 - РП - НВК				
						Общественный туалет №1 на площади "Освобождения" в г.Бендеры				
Изм.	Кол-во	Лист	Подпись	Дата		Наружные сети водопровода и канализации		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чокина	<i>В.И.Чокина</i>	09.23				РП	4	
Провер.		Чокина	<i>В.И.Чокина</i>	09.23						
Разраб.		Добера	<i>П.А.Добера</i>	09.23						
						Продольный профиль К1.		ООО "СИГ-Инжиниринг" Лиц.серия АЮ №0025711		

Таблица
колодцев

№ колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Марка колодца	Полная глубина колодца по профилю, Н мм	Диаметр колодца, Дк мм	Глубина лотка, Нл мм	Высота рабочей части, Нр мм	Высота горловины, Нг мм	Расход материалов												Стремянка	Гидроизоляция	
								Днище			Рабочая часть	Плита перекрытия	Горловина									
								Объем бетона на лоток, м³	Сборные железобетонные элементы серия 3,900-3 выпуск 7													
КЦД-10	КЦД-15	КЦД-20	КЦ-20-9	КЦ-10-6	КЦ-10-9	КЦП1-20-1	КЦП1-10-1		КЦО-1	КЦ-7-3	Тип люка											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
									Канализационный колодец													
ПКК-1	II	КСЛ	1000	1000	150	600	310	0,36	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	Л	Да	Да	
ПКК-2	II	КСЛ	1340	1000	200	900	310	0,42	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Л	Да	Да	
ПКК-3	II	КСП	1700	1000	200	1200	310	0,42	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	Л	Да	Да	
ПКК-4	II	КСП	1640	1000	200	900	540	0,42	1	-	-	-	-	1	-	1	4	-	Т	Да	Да	
ПКК-5	II	КСЛ	1620	1000	200	900	520	0,42	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	Т	Да	Да	

Колодец канализационный

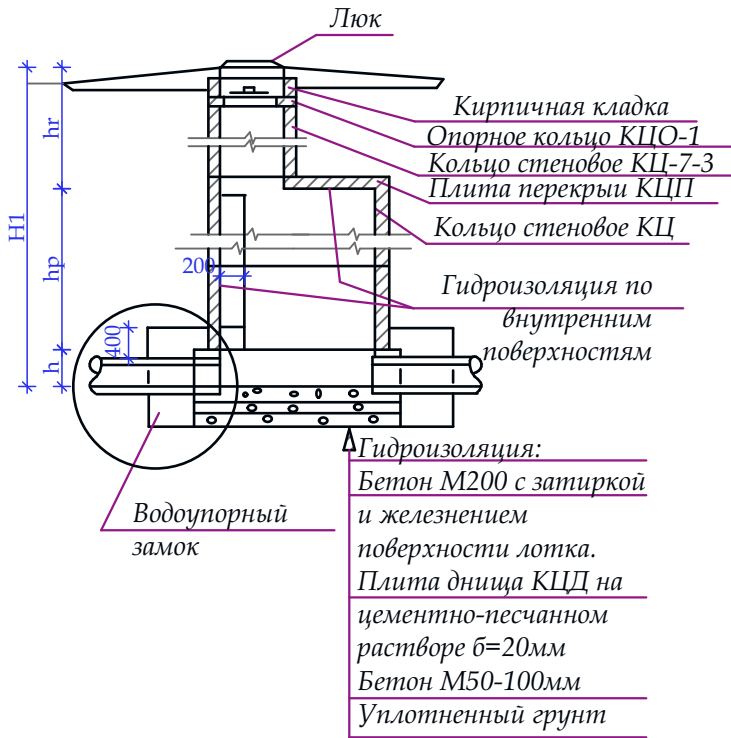

						2023 - 08 - 02 - РП - НВК				
						Общественный туалет №1 на площади "Освобождения" в г.Бендеры				
Изм.	Кол.	Лист	Подпись	Подпись	Дата	Наружные сети водопровода и канализации		Стадия	Лист	Листов
ГИП	Чокина				09.23			РП	5	
Провер.	Чокина				09.23					
Разраб.	Добера				09.23					
						Таблица колодцев		ООО "СИГ-Инжиниринг" Лиц.серия АЮ №0025711		

[illegible]